



2018 | 2019






ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZEREK
ÉS TARTOZÉKOK




GÁZKÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEK
SZINTE MINDEN GÁZKÉSZÜLÉKHEZ



BSG  Heating
Technology

KONDENZÁCIÓS D=80MM-ES
ELVÁLASZTOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS(PPS)


KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
N939900410	Rövid tetőátvezető 80/125 Alu/PPS	
N992007090	Aknafedő D=80-as merevfalú csőhöz	
N992007101	Aknafedő D=80-as flexibilis csőhöz	
N994082510	80-as kéményvégelem (gomba) (+MADÁRRÁCS)	
N994082360	Akna lezáró	
N992004802	Flexi-tokos kezdőidom+ tömítőgyűrű	
N992004792	Flexi-végidom+ tömítőgyűrű	
N992003690	Flexibilis cső L=51 m (kevesebbet is vihetsz)	

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
N994000530	Központosító idom	
N992002990	Kondenzszifon (az elvezető csövét ingyen kapod)	
N939501080	45 fokos könyök	
N939501570	90fokos könyök	
N939300540	Elvezetőcső L=500mm	
N939400581	Elvezetőcső L= 1000mm	
N939400591	Elvezetőcső L= 2000mm	
N992082651	Egyenes tisztítónyílás	


KONDENZÁCIÓS D=80MM-ES
ELVÁLASZTOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS(PPS)

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS
N939700510	madárrács (rozsdamentes) 
N939501330	Talpas könyök D80 88,5° MF tartósínnel 
N994001190	PPS tisztítókönyök 80-as 90° 
N994001430	80-as indítóidom PPS 
R0033-10-05	Fali rögzítő elem D= 80mm 


KONDENZÁCIÓS D=60/100-AS
KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS (ALU/PPS)

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS
N992005100	D= 100-as bilincs 
N992082720	BIASI indítóidom 60/100 Alu/PPS peremes, mérőcsonkkal 
N994082870	60/100 indítóidom Alu/PPS (bilinccsel együtt) 
N939583790	60/100-as 45 fok Alu/PPS 
N939583800	60/100-as 90 fok Alu/PPS 
N939382282	60/100-as 0,5 m cső Alu/PPS 
N939382262	60/100-as 1m cső Alu/PPS 
N992081640	60/100-80/125 bővítő PPS/Alu kondenz leválasztóval 



**KONDENZÁCIÓS D=60/100-AS
KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS (ALU/PPS)**

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
N992081741	60/100-as ALU/PPS egyenes tisztító	
	60/100 tisztító T	
N992082080	Indító bővítő D60/100 - D80/125 Al/PPS	
N939681202	60/100- 80/80-as osztóidom Alu/PPS	
N992004760	Takarórózsa D= 100 EPDM	
N994001440	D= 100-as madárrács INOX	









**KONDENZÁCIÓS D=80/125-ÖS
KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS (ALU/PPS)**

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
N939900410	Rövid tetőátvezető 80/125 Alu/PPS	
N994082360	Aknafedél D= 125	
N992082661	80/125 egyenes tisztítónyílás AL /PPS	
N992005710	Tetőgallér sátoztetőre D= 135mm	
N939900463	Tetőátvezető idom, madárvédővel (Fekete PPS/PPS)	
N939584560	93°-os K/B-s könyök Alu/PPS	
N939584570	45°-os K/B-s könyök (1 db) Alu/PPS	
N939382312	80/125 elvezetőcső Al/PPS, 1000mm	




KONDENZÁCIÓS D=80/125-ÖS
KONCENTRIKUS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS (ALU/PPS)

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
N939382362	80/125 elvezetőcső Al/PPS, 500mm	
N939382600	Elvezető cső D80/125 kondenzációs PPs/Al L=250	
N994082590	D=125 mm takarórózsa	
N992081640	60/100-80/125 bővítő PPS/Alu kondenz leválasztóval	
N992081762	Tisztító T idom 80/125 Alu/PPS	
N992082080	Indító bővítő D60/100 - D80/125 Al/PPS	

IPARI ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK:
45 KW-1,5 MW-IG


KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
P3232446	kaszkád zárófedél szifonnal D= 125, fehér, PPS	
P3232447	kaszkád zárófedél szifonnal D= 160, fehér, PPS	
P3232416+511113590	kaszkád tisztítónyílás és zárófedés szifonnal D= 125, fehér, PPS	
P3232417+511113590	kaszkád tisztítónyílás és zárófedés szifonnal D= 126, fehér, PPS	
kollektor 125	L= 1m elvezetőcső D= 125; 1 10-es bekötő csonkkal PPS, fehér	
kollektor 160	L= 1m elvezetőcső D= 160; 1 10-es bekötő csonkkal PPS, fehér	
kollektor 200	L= 1m elvezetőcső D=200; 1 10-es bekötő csonkkal PPS, fehér	
klappé 110/80	visszacsapó szifonnal, fehér, PPS 110/80	

IPARI ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK:
45 KW-1,5 MW-IG

KÓDSZÁM	MEGNEVEZÉS	
klappé 110/100	visszacsapó szifonnal, fehér, PPS 110/100	
elvezetőcső 80 x 250	bekötőcső L= 250 D=80, fehér, PPS	
elvezetőcső 110 x 250	bekötőcső L= 250 D=100, fehér, PPS	
P3232461	bővítő : 125/160 fehér, PPS	
con adaptor	bővítő : 160/200 fehér, PPS	
elvezetés 125 x 1000	elvezetés 125 x 1000	
elvezetés 160 x 1000	elvezetés 160 x 1000	
elvezetés 200 x 1000	elvezetés 200 x 1000	



N992007090 - KÉMÉNY AKNAFEDÉL, Ø80 MM, MEREV CSŐHÖZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

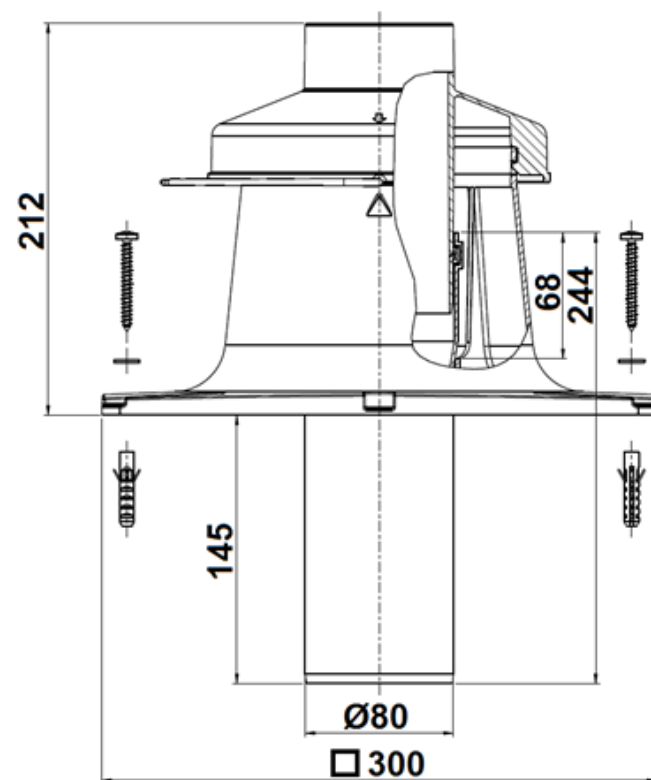


FONTOS TUDNIVALÓK

A telepítést kizárólag szakszerűen képzett személy végezheti.
Kövesse a berendezés és a tartozékok telepítési utasításait!


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- 1. MEGJEGYZÉS:** az "A"-tól "G"-ig jelölt elemek az első ábrán láthatóak.
2. MEGJEGYZÉS: a szett nem tartalmazza a toldócsövet "C" és a tömítést "D" (1. ábra).

- Helyezze a kémény aknafedél alapját "A" a kémény kürtő tetejére (2. ábra)!
- Válassza ki a három rendelkezésre álló pozícióból azt, amelyikkel a legjobban rögzíthető a kémény aknafedél alapja "A" (3. ábra)!
- Ø5 mm-es fúrószárral, fúrja ki a kémény aknafedél alapját "A" !
- A kéménykürtő tetejének fúrásánál (4. ábra) használja az előző lépésben kifúrt alapot "A" sablonként.
- Helyezze a furatokba a műanyag tipliket "G", amelyek a szett részei!
- Helyezze az alapot "A" a kéménykürtő tetejére (2. ábra)!
- Helyezze a toldócsövet "C" a kémény aknafedél alapjába "A" és tolja ütközésig (5. ábra): amennyiben szükséges vágjon le a toldócsőből "C" (6. ábra), majd a kapcsolódás megkönnyítése és a tömítés védelmének érdekében távolítsa el a sorját és az élettöréseket (7. ábra)!
- Győződjön meg róla, hogy a tömítés "D" megfelelően lett behelyezve!
- Rögzítse az aknafedél alapját "A" a kémény kürtő tetejére a csavarok "E" és az alátétek "F" segítségével!
- Győződjön meg róla, hogy az aknafedél tetjét "B" és az alapját "A" összekötő horog helyesen van összeállítva (8. ábra)!
- Helyezze az aknafedél tetejét "B" a toldócsőbe "C"!
- Igazítsa az alsó és felső részen lévő nyílakat azonos pozícióba (9. ábra)!
- Rögzítse az aknafedél tetejét "B" az alaphoz "A" a felső részben lévő bordák alapba való bepattintásával (10. ábra)!

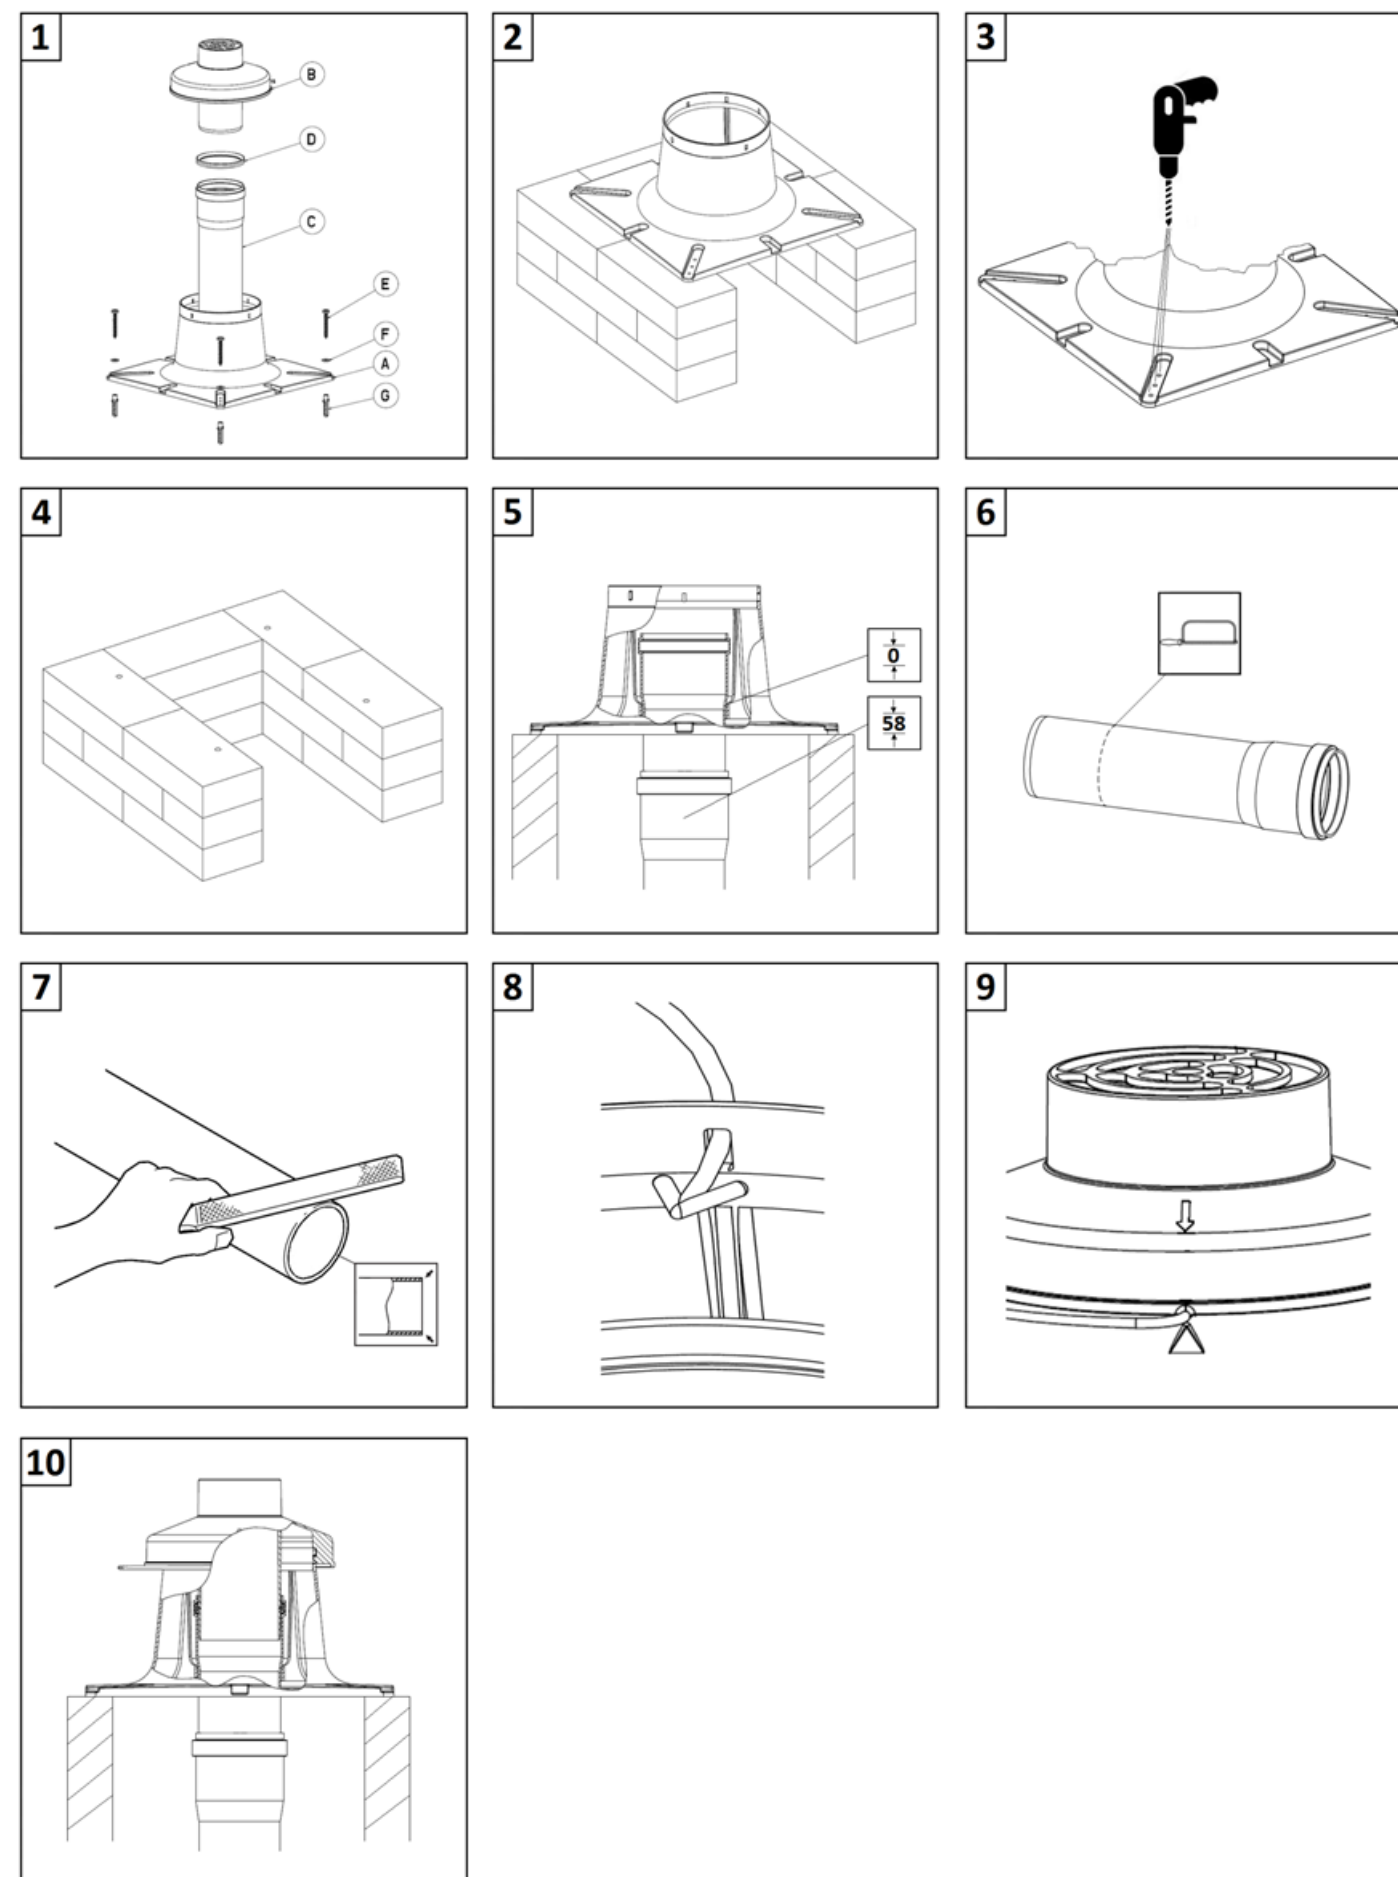

**N992007101 - KÉMÉNY AKNAFEDÉL, Ø80 MM,
FLEXIBILIS CSŐHÖZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

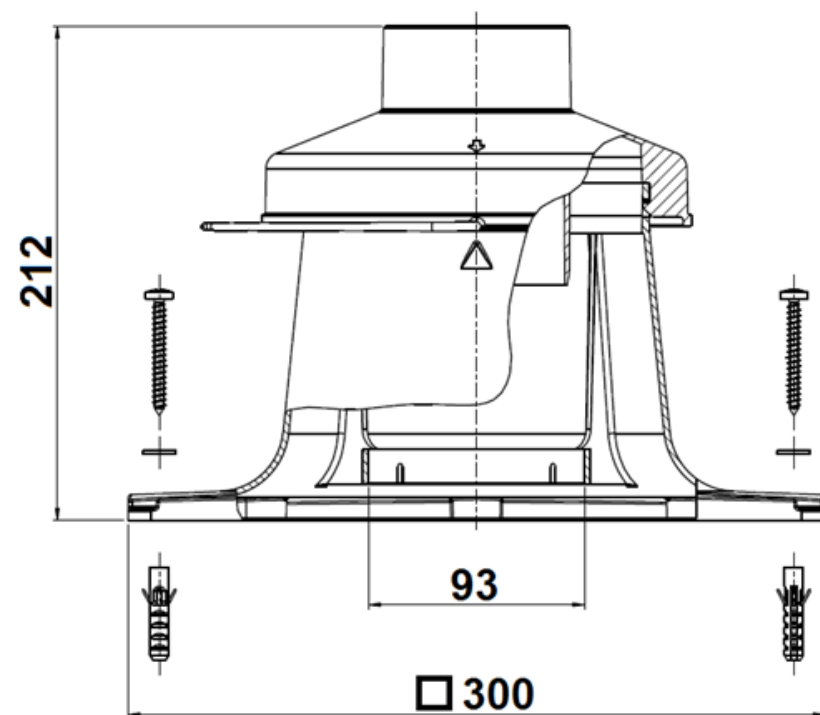


FONTOS TUDNIVALÓK

A telepítést kizárólag
szakszerűen
képzett személy végezheti.
Kövesse a berendezés
és a tartozékok telepítési
utasításait!

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


- 1. MEGJEGYZÉS:** az "A"-tól "H"-ig jelölt elemek az első ábrán láthatóak.
2. MEGJEGYZÉS: a szett nem tartalmazza a flexibilis csövet "C", az adaptert a "D" és a tömítést "H" (1. ábra).

- Helyezze a kémény aknafedél alapját "A" a kémény kürtő tetejére (2. ábra)!
- Válassza ki a három rendelkezésre álló pozícióból azt, amelyikkel a legjobban rögzíthető a kémény aknafedél alapja "A" (3. ábra)!
- Ø5 mm-es fúrószárral, fúrja ki a kémény aknafedél alapját "A"!
- A kémény kürtő tetejének fúrásánál (4. ábra) használja az előző lépésben kifúrt alapot "A" sablonként.
- Helyezze a furatokba a műanyag tipliket "G", amelyek a szett részei!
- Helyezze az alapot "A" a kéménykürtő tetejére (2. ábra)!
- Helyezze a flexibilis csövet "C" a kémény aknafedél alapjába "A", majd csatlakoztassa az adaptert "D" a cső végéhez a tartozék útmutatása szerint.
- Győződjön meg róla, hogy a tömítés "H" megfelelően lett behelyezve!
- Az összeszerelt adaptert/flexibilis csövet tolja ütközésig a kémény aknafedél alapjába (5. ábra)!
- Rögzítse az aknafedél alapját "A" a kémény kürtő tetejére a csavarok "E" és az alátétek "F" segítségével!
- Győződjön meg róla, hogy az aknafedél tetjét "B" és az alapját "A" összekötő horog helyesen van összeállítva (6. ábra)!
- Helyezze az aknafedél tetjét "B" az adapterbe "D"!
- Igazítsa az alsó és felső részen lévő nyílakat azonos pozícióba (7. ábra)!
- Rögzítse az aknafedél tetjét "B" az alaphoz "A" a felső részben lévő bordák alapba való bepattintásával (8. ábra)!

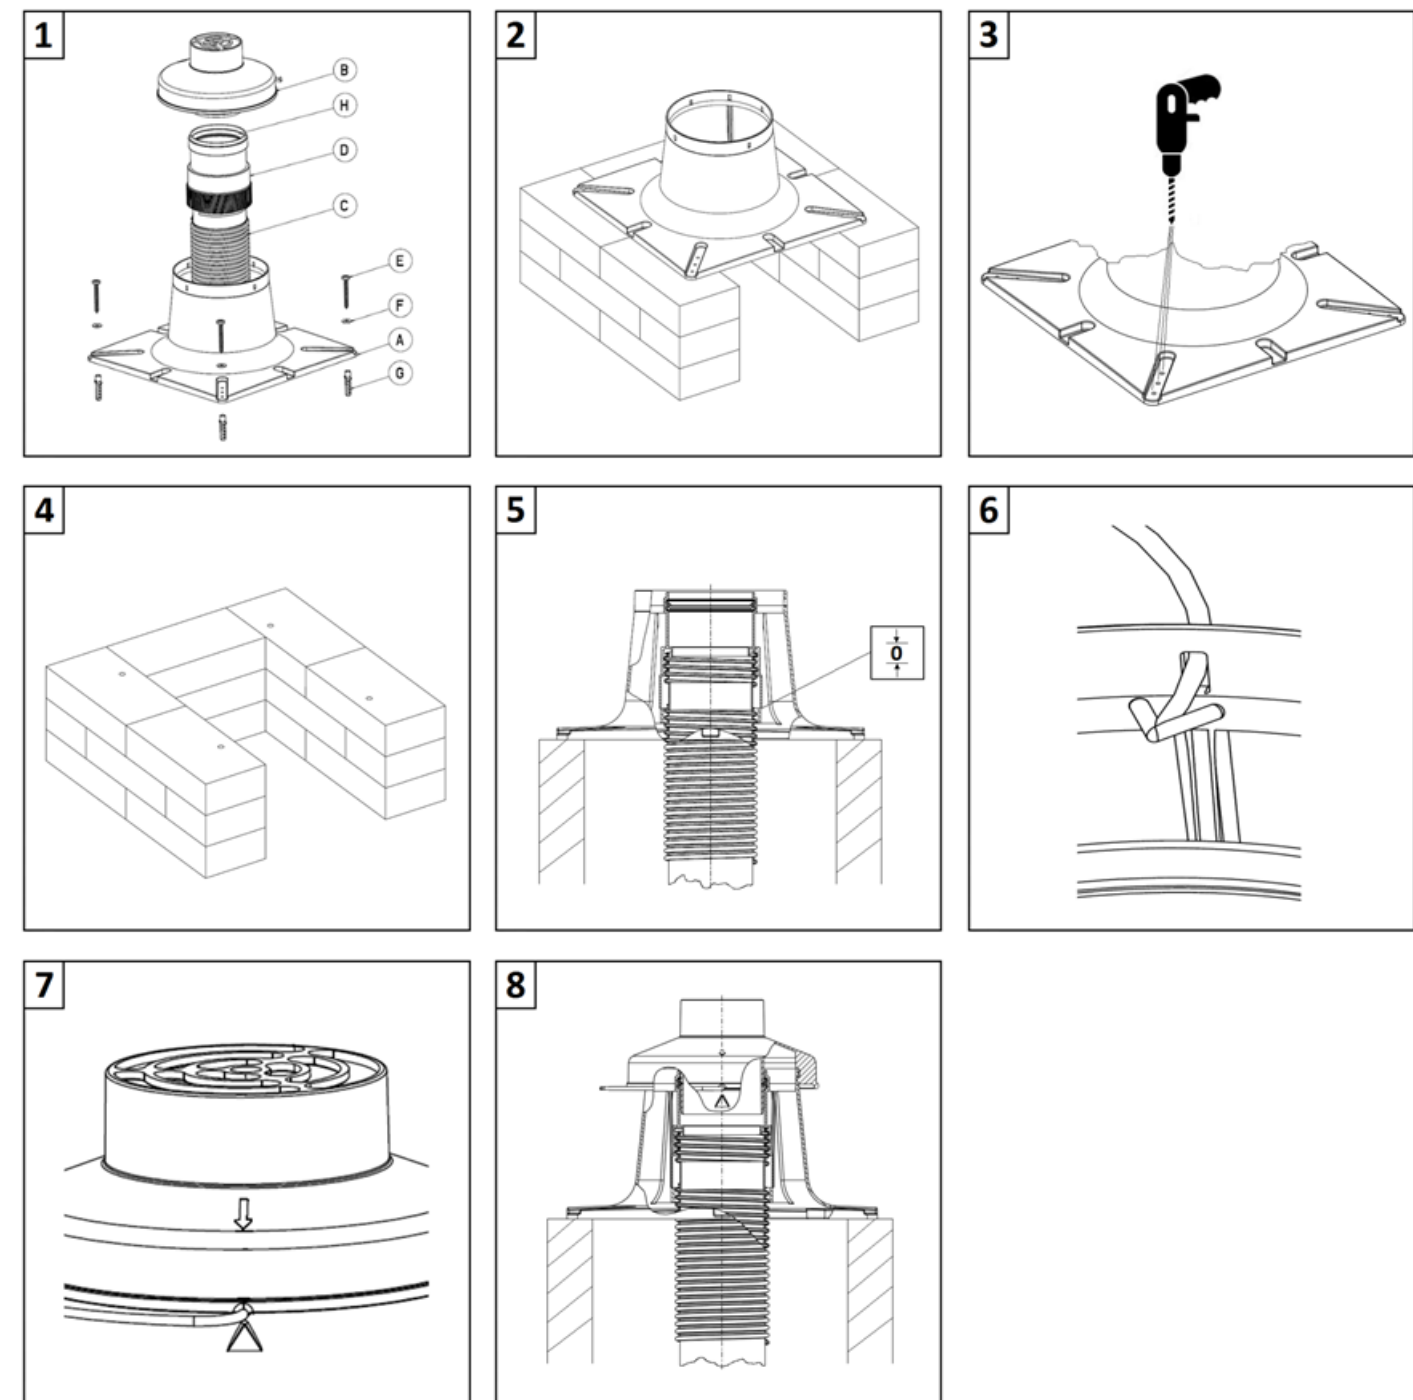


- 1 = Végidom Ø80-as flexibilis csőhöz
2 = Kezdőidom Ø80-as flexibilis csőhöz
3 = Szilikon tömítés
4 = Ø80 flexibilis cső

Füstgáz áramlási irány

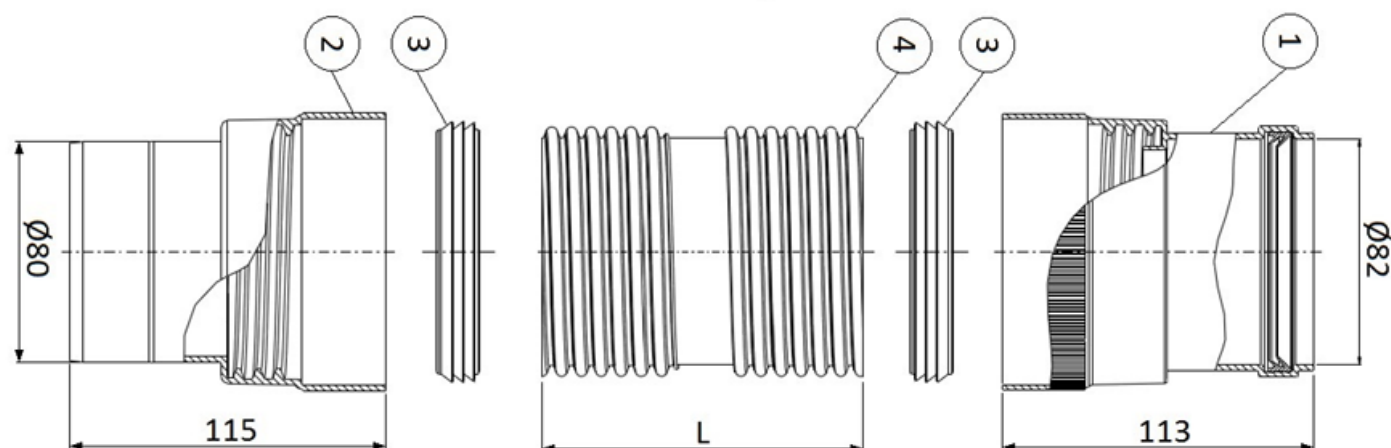


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

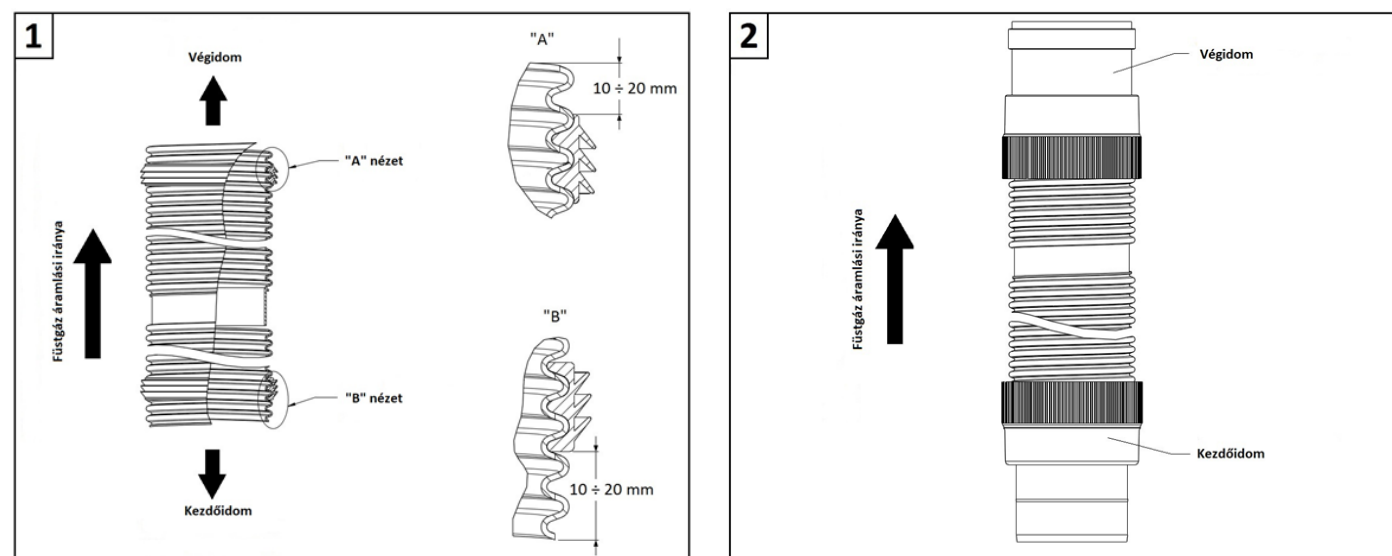


Sorjázza le a flexibilis cső külső éleit a tömítések károsodásának elkerülése érdekében. Helyezze a készlet részét képező tömítést a flexibilis cső külső felére, ügyelve az alábbiakra:

1. Hagyjon 10-20 mm távolságot a flexibilis cső és a tömítés között (1. ábra);
2. A tömítés beépítési iránya a megfelelő szög a flexibilis cső kezdő- és végidomba való behelyezésére (1. ábra): vegye figyelembe a tömítésen lévő tömítőajkak irányát a végidomhoz az "A" nézetben, a kezdőidomhoz pedig a "B" nézetben;
3. A tömítés belső profilja tökéletesen illeszkedjen a flexibilis cső külsejéhez (1. ábra): lásd az "A" és a "B" nézetben. Ezután zárulási csavarja a kezdő- és a végidomot a flexibilis csőre (2. ábra)!

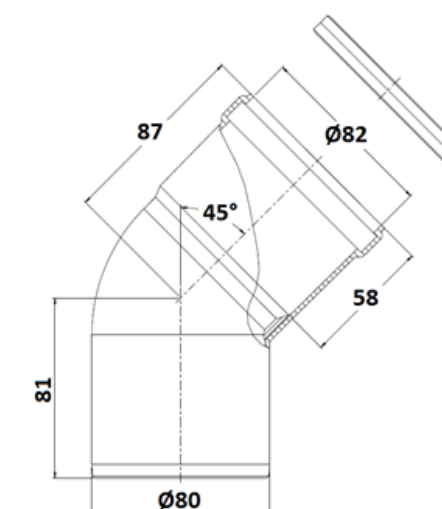


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonzsírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra). Ha két könyök használata szükséges egy akadály kikerüléséhez, a könyököket összekötő cső hossza "LC" az összekapcsolandó füstgáz elvezető csövek szimmetriatengelyeinek távolságából "I" számítható (3. ábra, 4. ábra és 5. ábra).





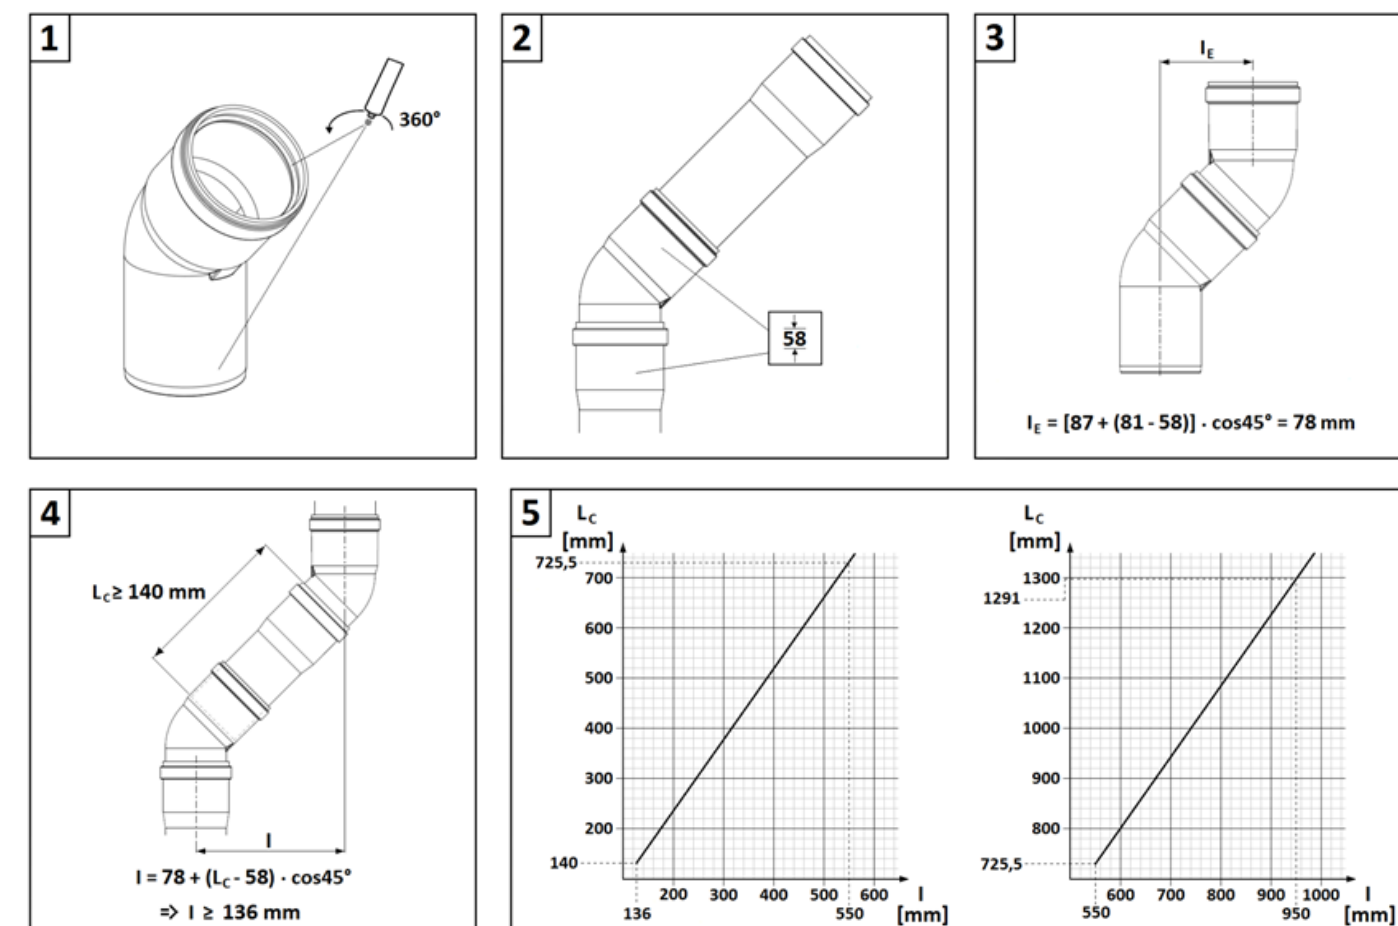


N939501570 - 88,5°-OS KÖNYÖK, Ø80 MM-ES ELVÁLASZTOTT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

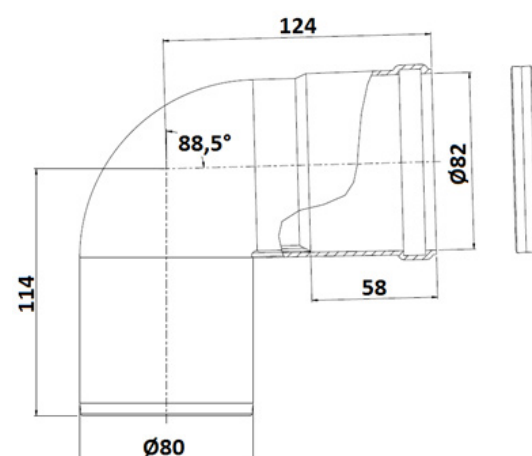


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonzsirt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra). Ha két könyök használata szükséges egy akadály kikerüléséhez, a könyököket összekötő cső hossza "LC" az összekapcsolandó füstgáz elvezető csövek szimmetriatengelyeinek távolságából "I" számítható (3. ábra, 4. ábra és 5. ábra).

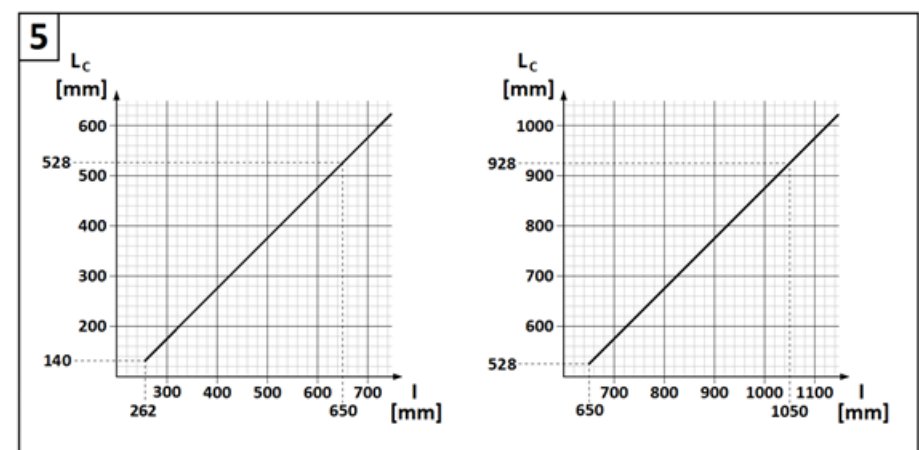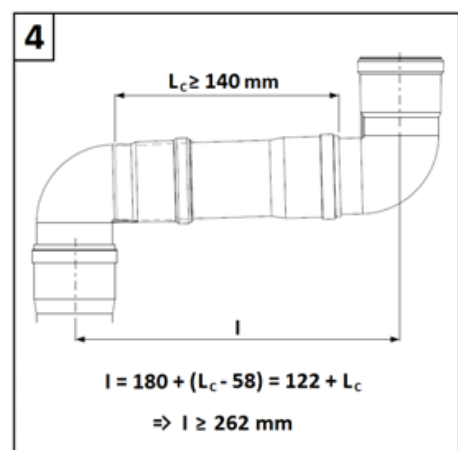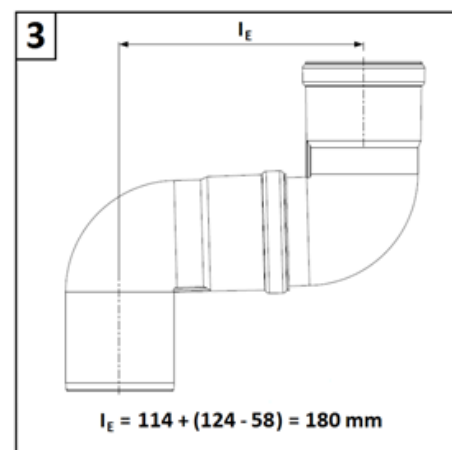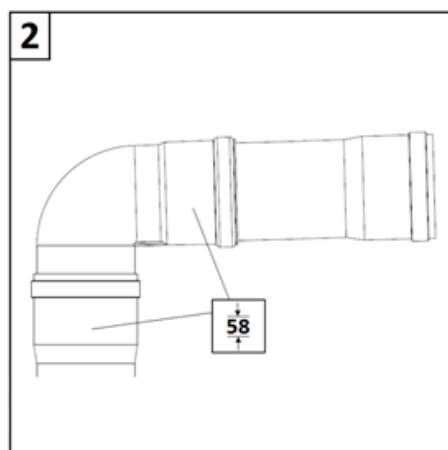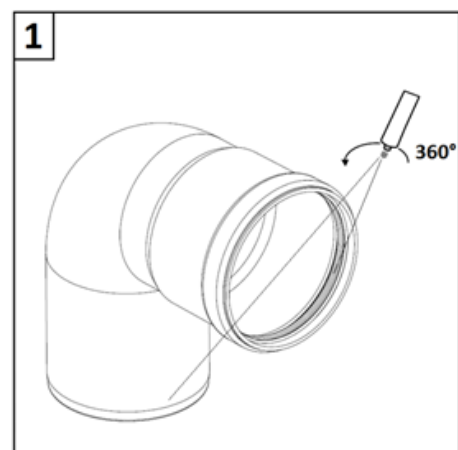






ELVEZETŐCSŐ, Ø80 MM-ES ELVÁLASZTOTT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

(L=500 mm - N939300540; L=1000 mm - N939400581; L=2000 mm - N939400591)

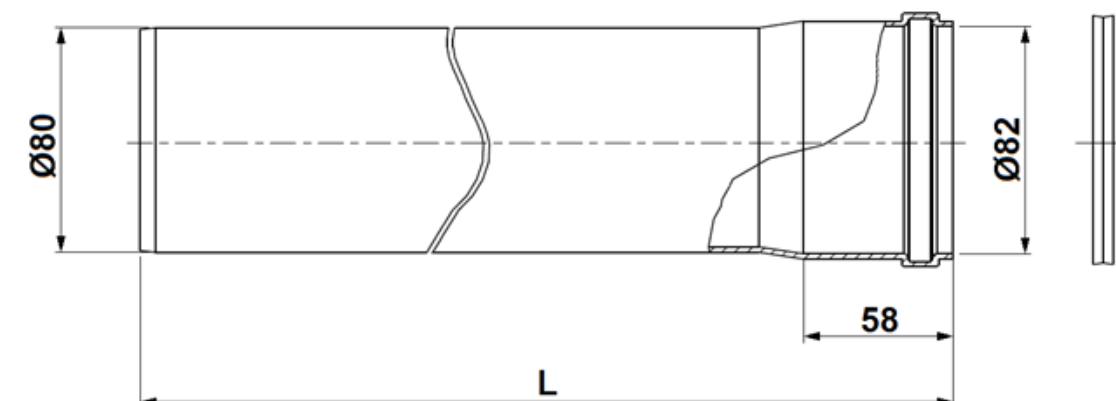


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Amennyiben szükséges, az elvezető cső hosszából lehet vágni (1. ábra). A kapcsolódás megkönnyítése és a tömítés védelmének érdekében távolítsa el a sorját és az élettöréseket (2. ábra)! A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonzsirt alkalmazzon (3. ábra)! Csatlakoztassa a cső sima részét ütközésig az előző elvezető csődarabba (4. ábra)! Lehetőleg méterenként rögzítse az elvezető csőrendszert (5. ábra)!

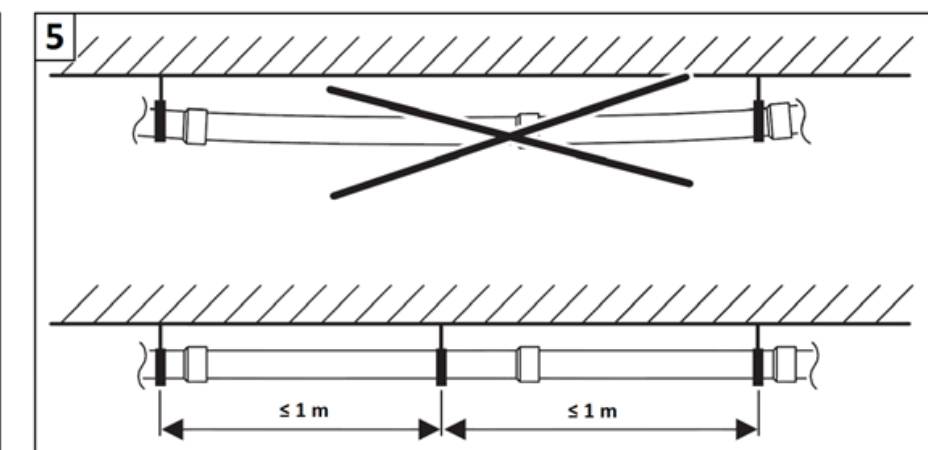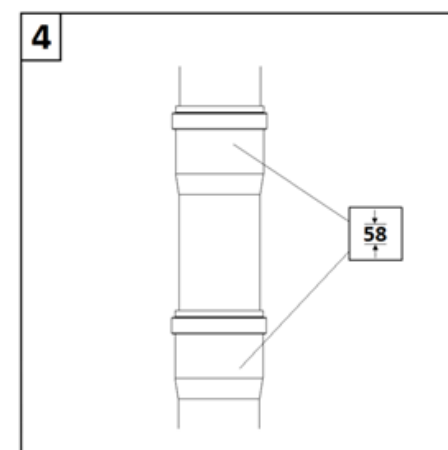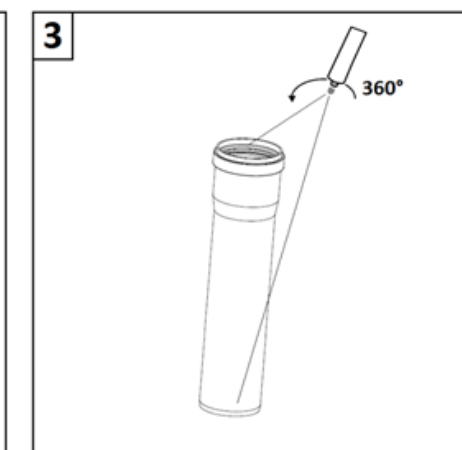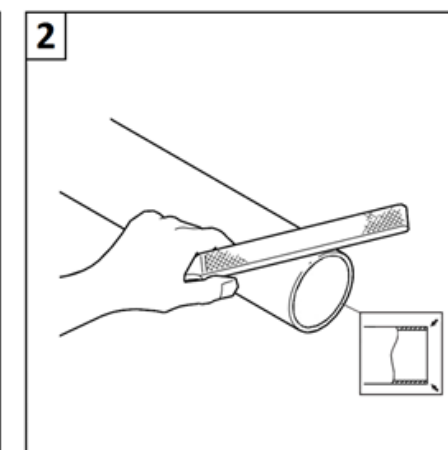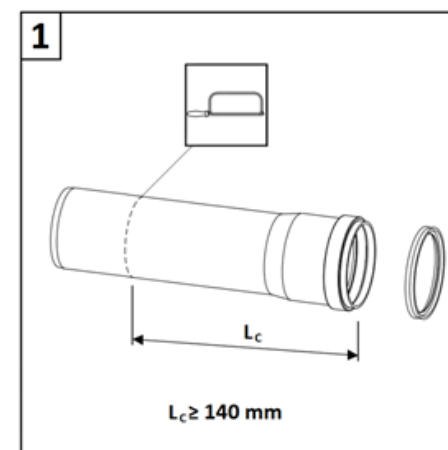


N992082651 - EGYENES TISZTÍTÓNYÍLÁS, Ø80 MM-ES ELVÁLASZTOTT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

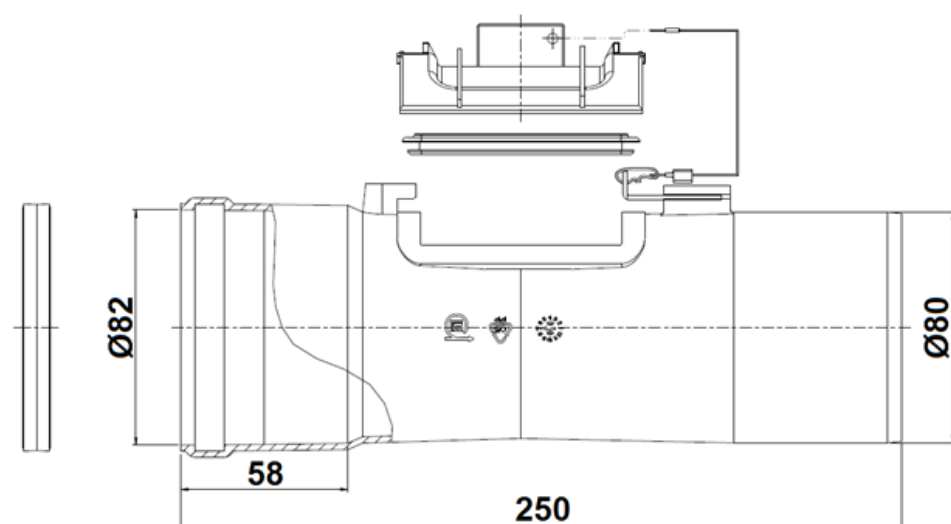

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



A csatlakoztatáskor oldószermentes szilikonzsírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a cső sima részét ütközésig az előző elvezető csődarabba (2. ábra)! Lehetőleg méterenként rögzítse az elvezető csőrendszert (3. ábra)!

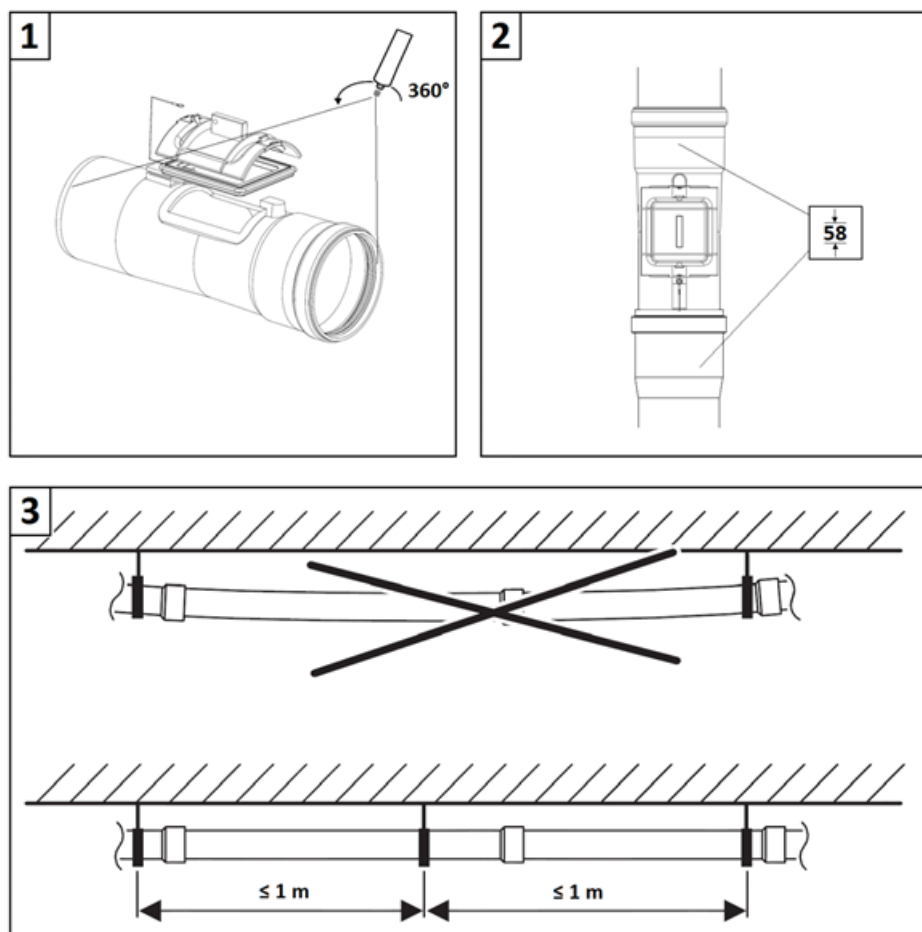


N994001430 - Ø80 MM-ES INDÍTÓIDOM, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A "3"-as, "4"-es és "5"-ös tartozékok nem képezik a készlet részét. A Ø60 mm-es csatlakozásnál oldószermentes szilikonzsírt alkalmazzon (1. ábra), majd csatlakoztassa az indítóidomot (2. tartozék) a kazán füstgáz elvezető részéhez ("A", 2. ábra) és tolja addig, amíg a Ø100 mm-es rész is zárul (3. ábra). Ezután a csőbilincs "3" és a tömítés "4" segítségével rögzítse az indítóidomot a csavarok "5" meghúzásával!

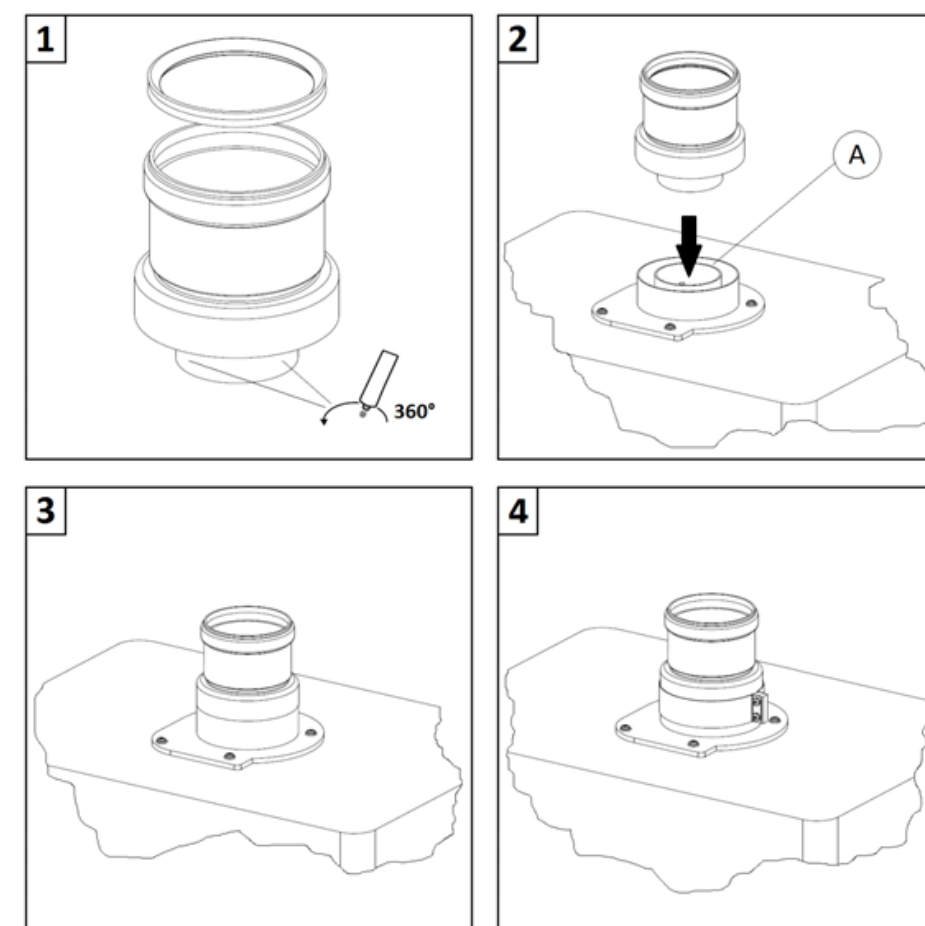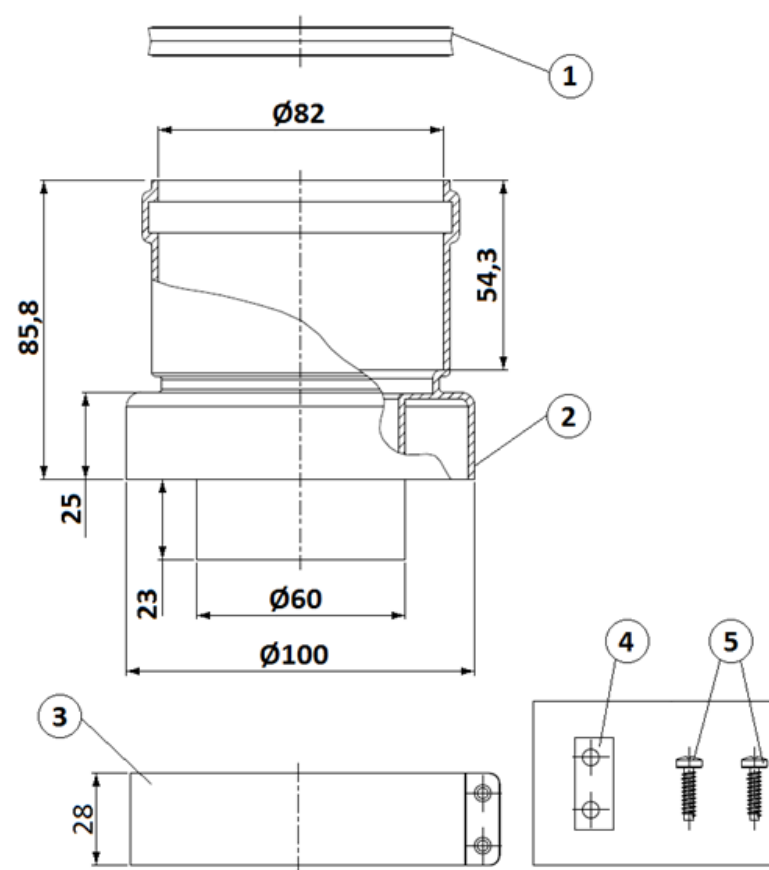


**N994001190 - 88,5 °-OS TISZTÍTÓKÖNYÖK Ø80 MM-ES
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

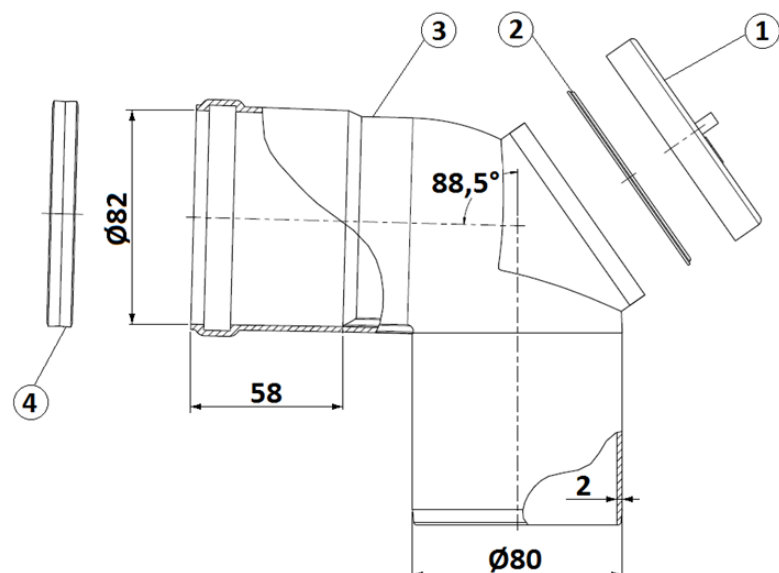


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonszírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra)! Csavarja ki és vegye le a menetes zárósapkát "1", hogy ellenőrizze az elvezető csövet, ügyelve arra, hogy a tömítést "2" ne essen ki (3. ábra)! Az ellenőrzés után csavarja vissza a zárósapkát, úgy, hogy az "A"-val jelölt borda vízszintes legyen, valamint a "B"-vel jelölt nyilak felfelé mutassanak (4. ábra)!

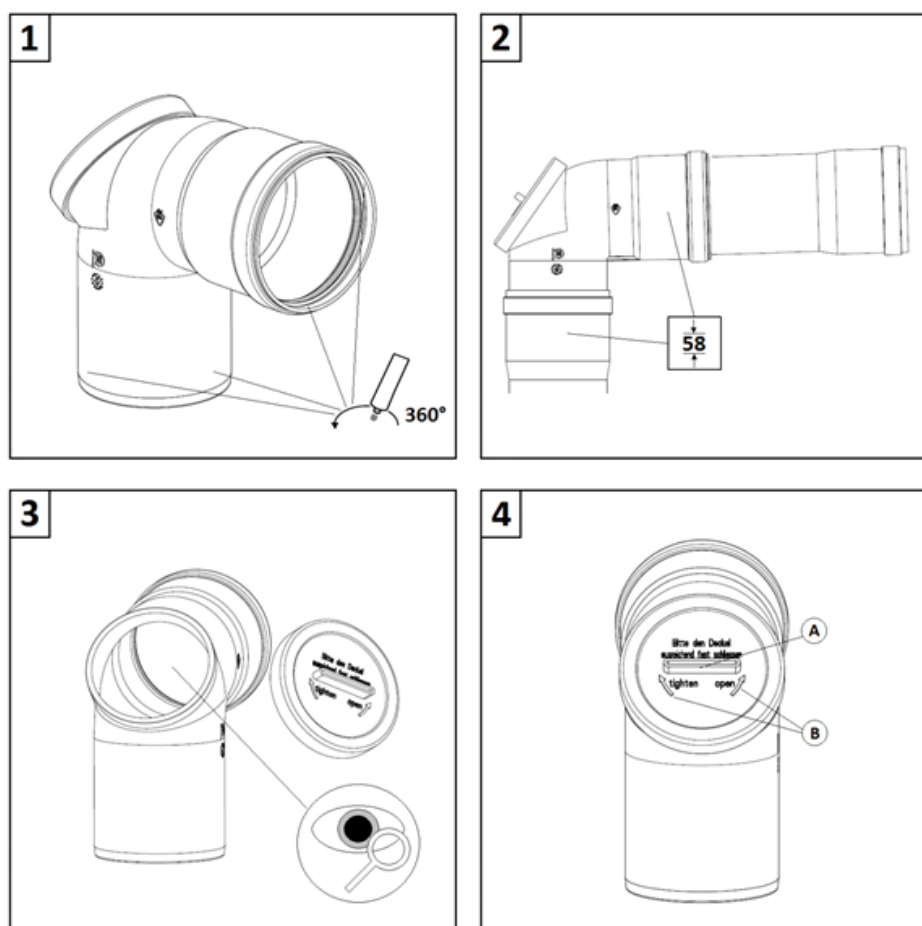


**N992082720 - 60/100-AS PEREMES INDÍTÓIDOM,
MÉRŐCSONKKAL, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

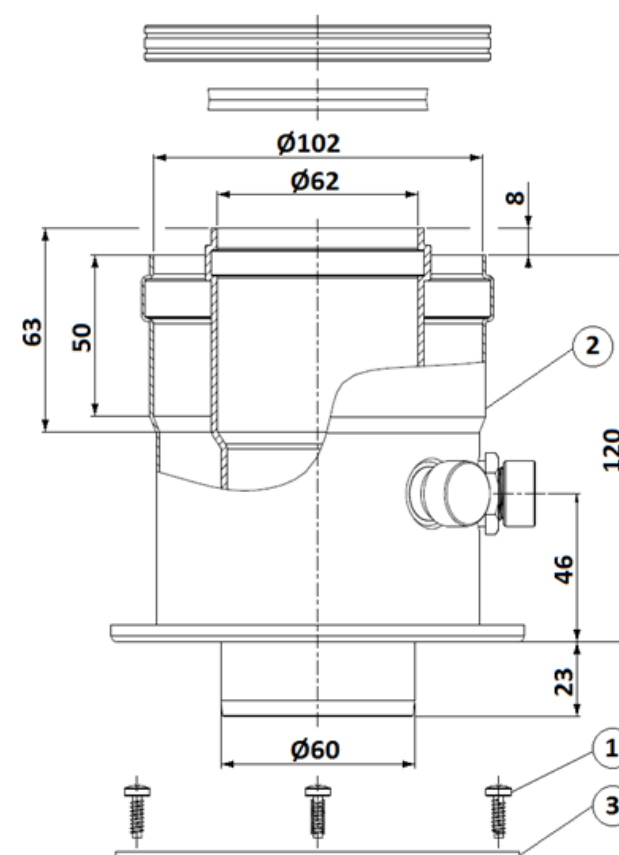


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Helyezze a ragasztható tömítést "3" a kazán tetejére, ügyelve arra, hogy a furatok egybe essenek (1. ábra)! A Ø60 mm-es rész csatlakoztatásakor először oldószer-mentes szilikonszírt alkalmazzon (2. ábra), majd helyezze a kazán füstgáz elvezetőjébe ("A", 1. ábra) és tolja egészen addig, amíg az indítóidomon lévő peremes rész fel nem fekszik a kazán tetejére (3-4. ábra)! Ezután a rögzítéshez húzza meg a csavarokat "1" (4. ábra)!

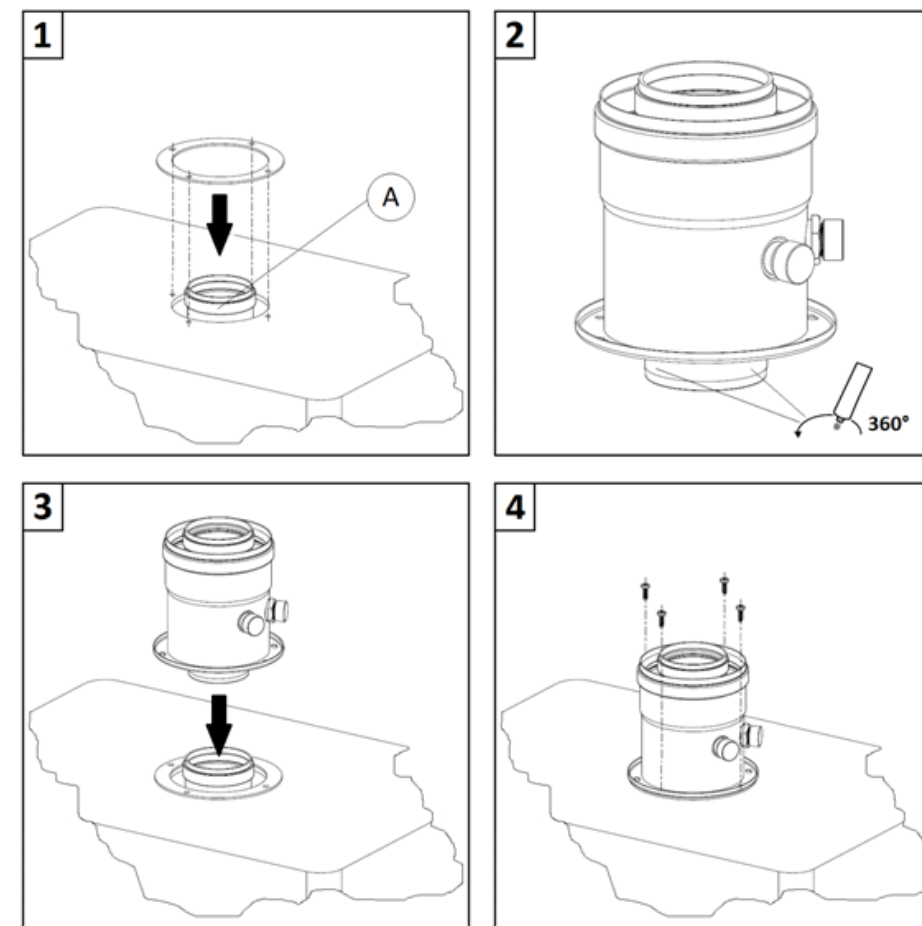


**N994082701 - Ø60/100-AS INDÍTÓIDOM,
KONDENZ LEVÁLASZTÓVAL, BILINCCSEL, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

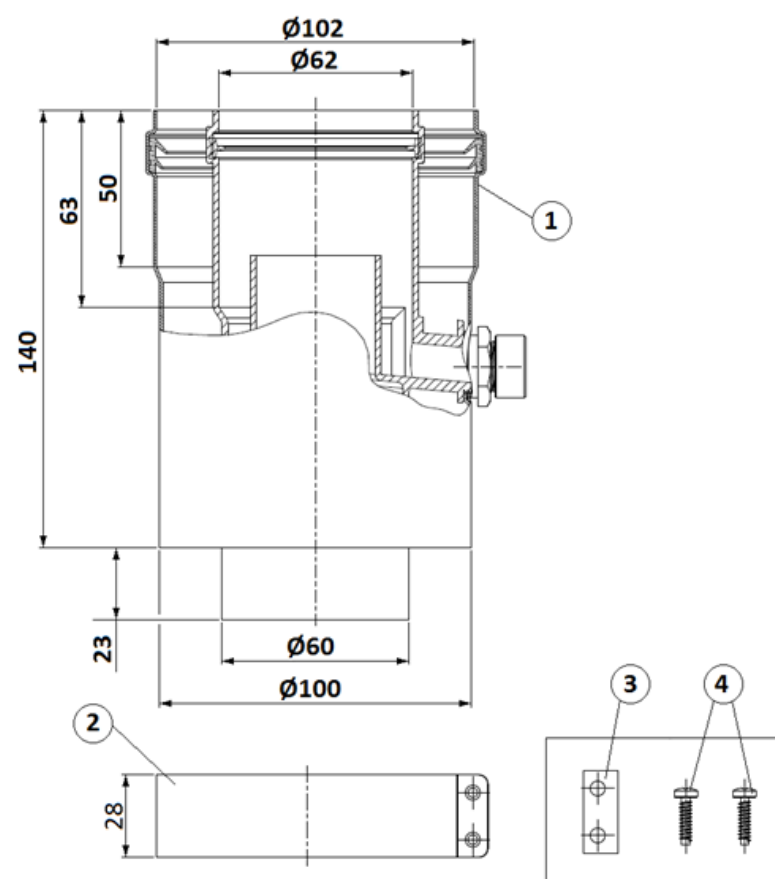


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Ø60 mm-es csatlakozásnál oldószermentes szilikonsírt alkalmazzon (1. ábra), majd csatlakoztassa az indítóidomot (1. tartozék) a kazán füstgáz elvezető részéhez ("A", 2. ábra) és tolja addig, amíg a Ø100 mm-es rész is zárul (3. ábra). Ezután a csőbilincs "2" és a tömítés "3" segítségével rögzítse az indítóidomot a csavarok "4" meghúzásával! Végül távolítsa el a menetes zárókupakot és csatlakoztassa a kondenzvizet elvezető flexibilis csövet (nem része a készletnek (4. ábra)!

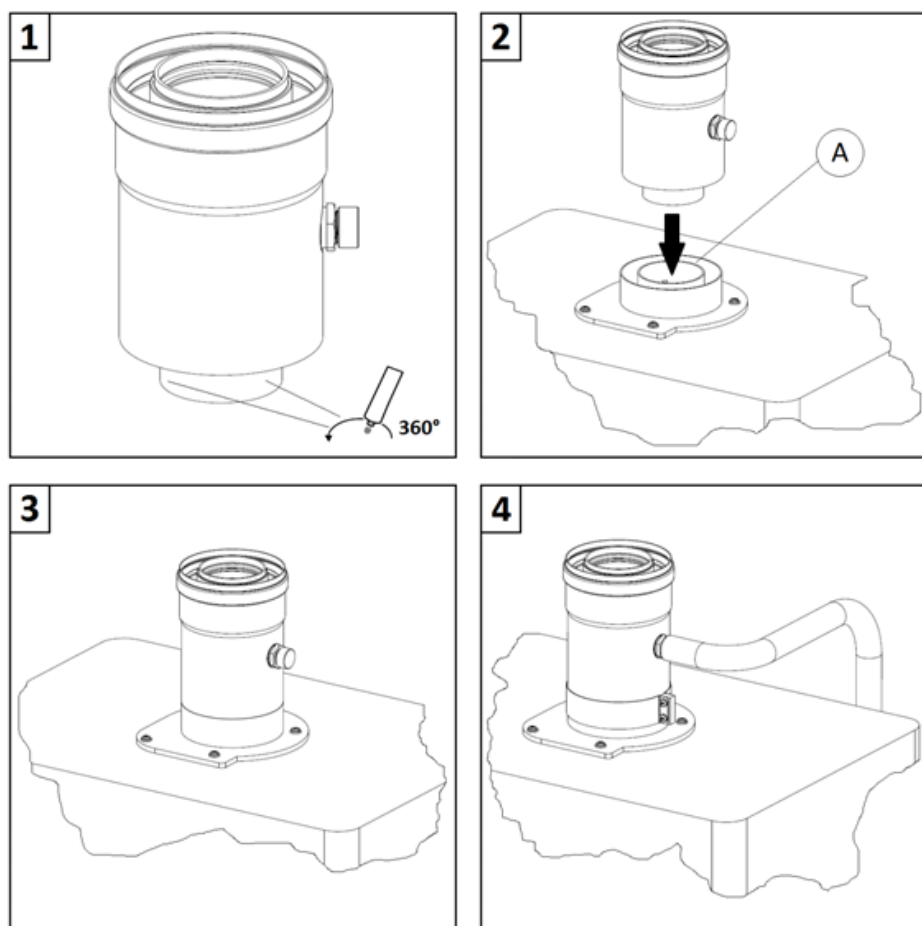


**N992081742 - Ø60/100-AS EGYENES TISZTÍTÓNYÍLÁS,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

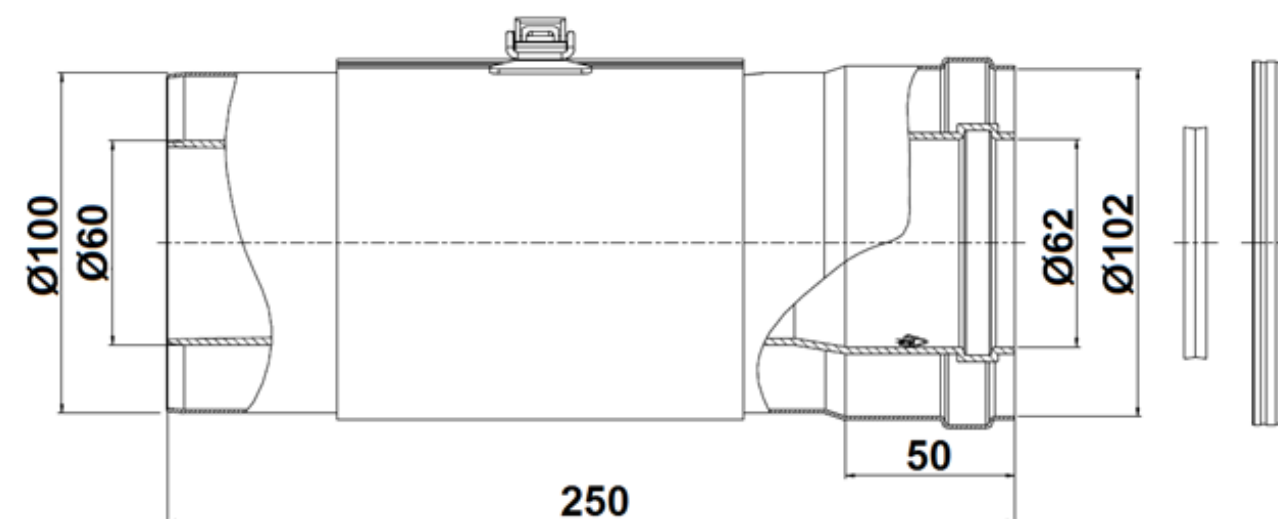


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószermentes szilikonsírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a cső sima részét ütközésig az előző elvezető csődarabba (2. ábra)! Lehetőleg méterenként rögzítse az elvezető csőrendszert (3. ábra)!




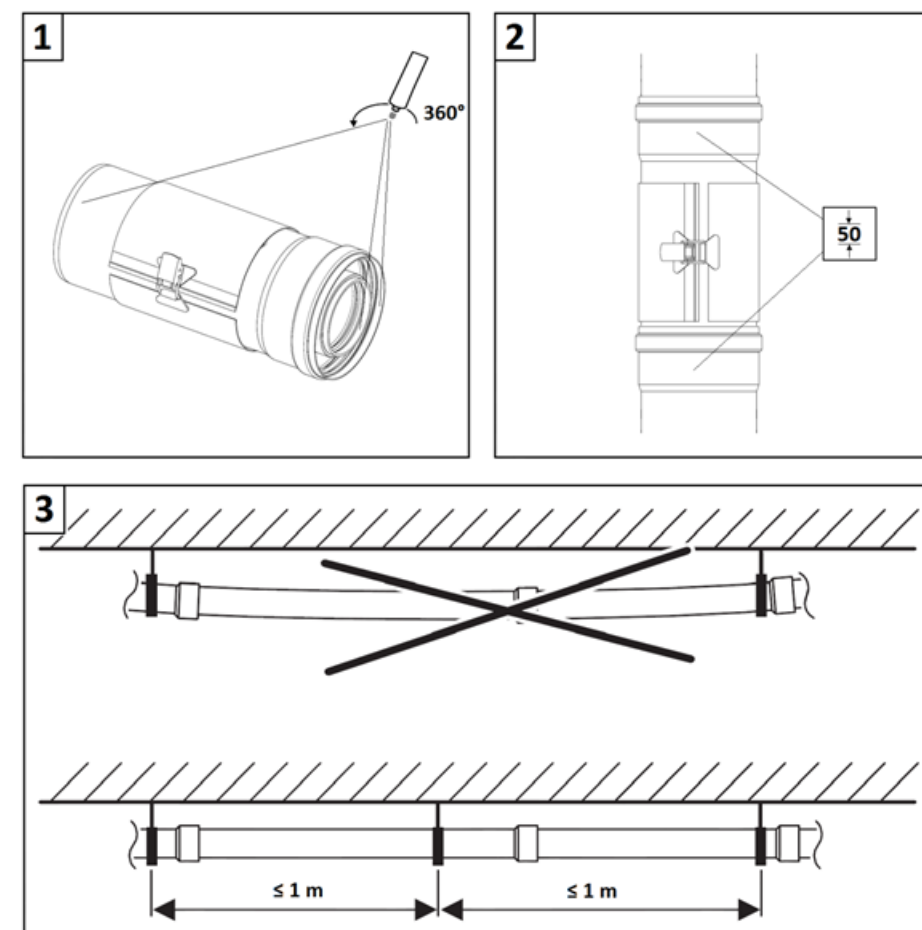


N939681202 - Ø60/100 - Ø80-80-AS OSZTÓIDOM, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

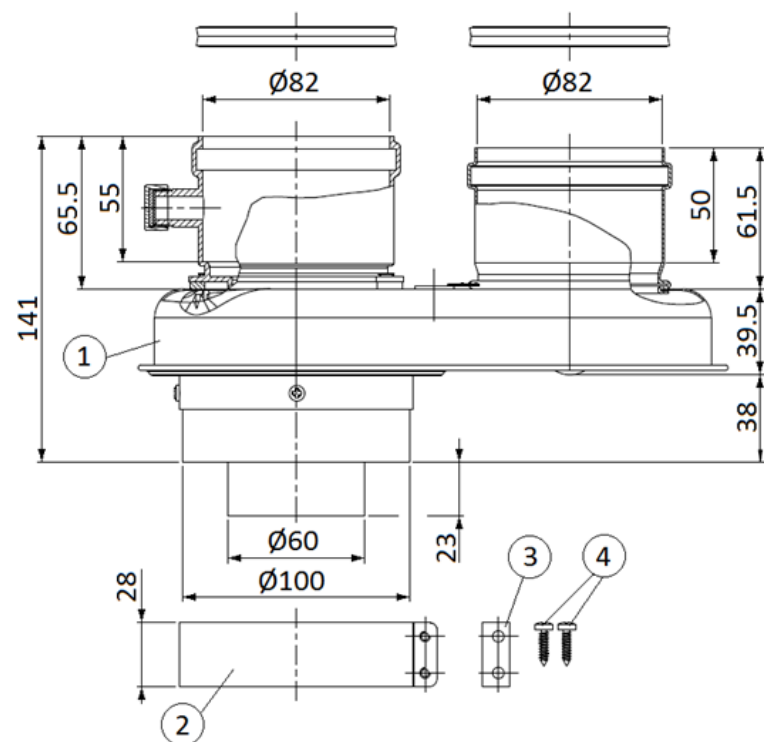


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Ø60 mm-es csatlakozásnál oldószermentes szilikonsírt alkalmazzon (1. ábra), majd csatlakoztassa az osztóidomot (1. tartozék) a kazán füstgáz elvezető részéhez ("A", 2. ábra) és tolja addig, amíg a Ø100 mm-es rész is zárul (3. ábra). Ezután a csőbilincs "2" és a tömítés "3" segítségével rögzítse az indítóidomot a csavarok "4" meghúzásával (4. ábra)!

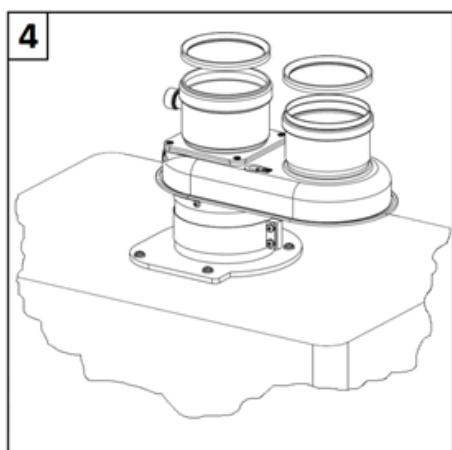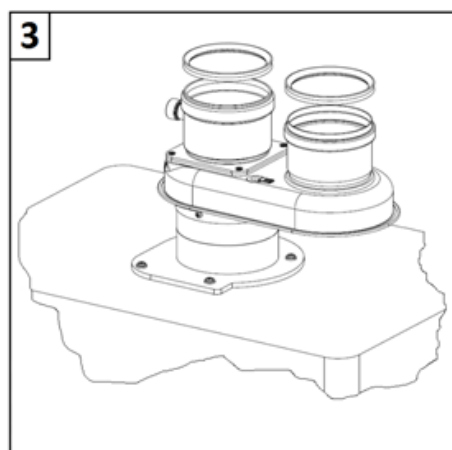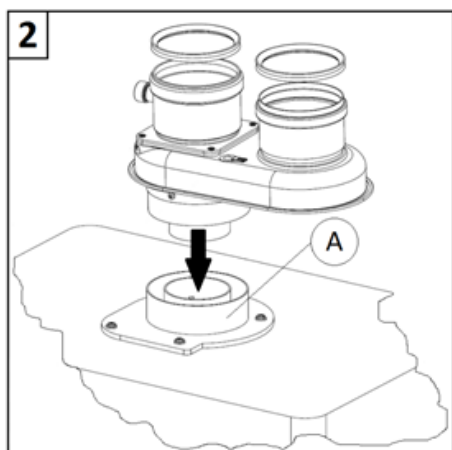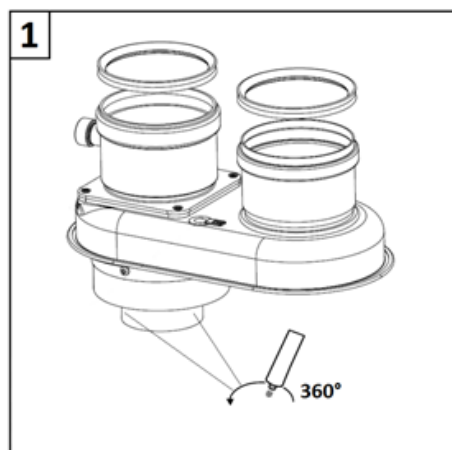

N992082080 - INDÍTÓ BŐVÍTŐ Ø60/100 - Ø80/125, MÉRŐCSONKOKKAL, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ




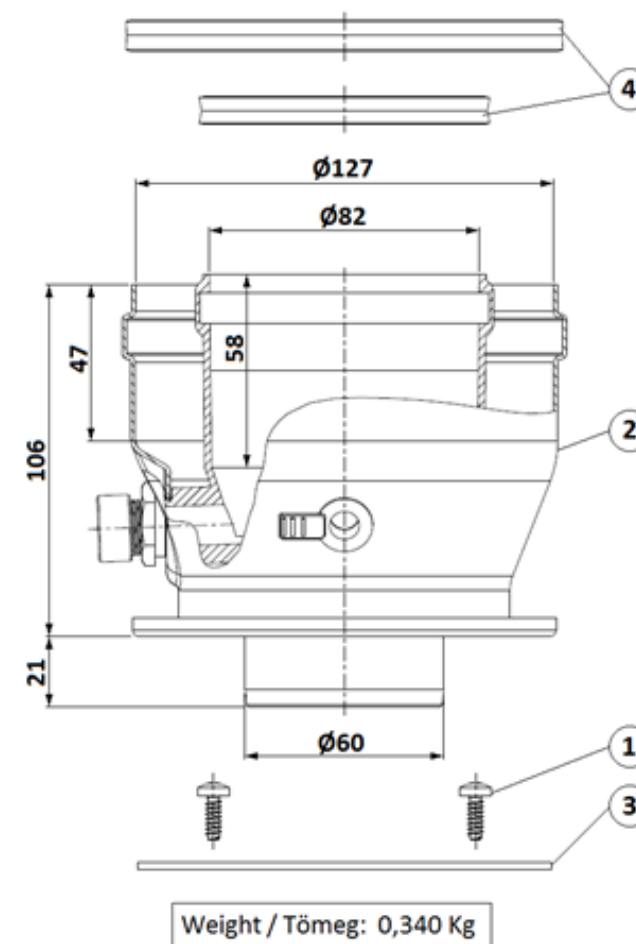


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Helyezze a ragasztható tömítést "3" a kazán tetejére, ügyelve arra, hogy a furatok egybe essenek (1. ábra)! Helyezze a tömítéseket "4" az indítóidomba, ügyelve arra, hogy a Ø80 mm-es rész tömítésének ajkai lefelé álljanak (2. ábra)! A Ø60 mm-es rész csatlakoztatásakor először oldószer-mentes szilikonsírt alkalmazzon (2. ábra), majd helyezze a kazán füstgáz elvezetőjébe ("A", 1. ábra) és tolja egészen addig, amíg az indítóidomon lévő peremes rész fel nem fekszik a kazán tetejére (3-4. ábra)! Ezután a rögzítéshez húzza meg a csavarokat "1" (4. ábra)!

T120 - P1 - W - 2 - 000 - LI - D - UO

T120 = Hőmérsékleti osztály
P1 = Nyomásosztály
W = Kondenzátummal szembeni ellenállás osztály
2 = Korrózióállósági osztály
O = Koromégéssel szembeni ellenállás osztály
OO = Távolagsértékelési osztály
LI = Elhelyezkedési osztály
D = Tűzveszélyességi osztály
UO = A külső kialakítási osztály

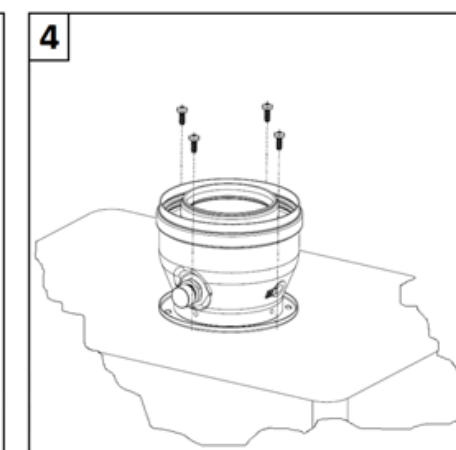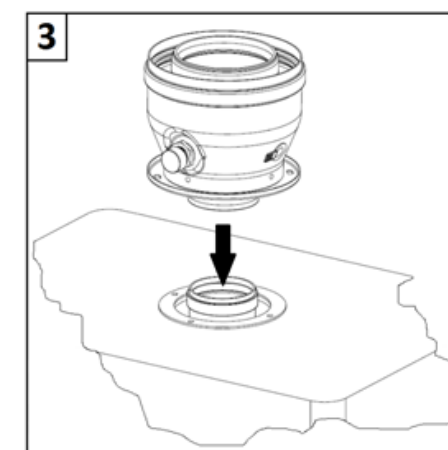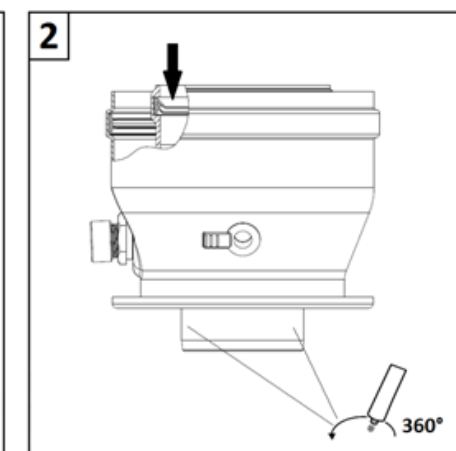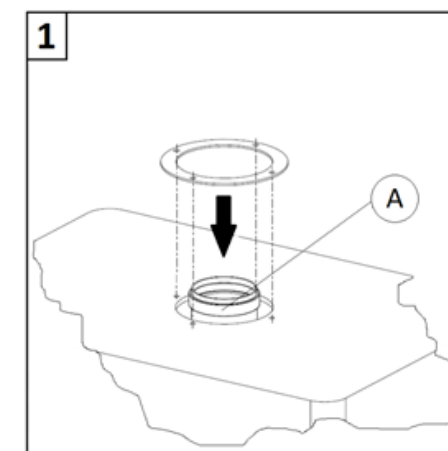

**N939900461 TETŐÁTVEZETŐ, FÜGGŐLEGES,
Ø80/125 MM, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Lapostető esetében a telepítés az "A" jelű tartozékkal hajtható végre (1. ábra). Az 1. ábrán látható "X" távolságot az alábbiak szerint válassza meg:



- $X \geq 1500$ mm legyen, ha a "C" éghető anyagnak minősül;
- $X \geq 500$ mm legyen, ha a "C" nem éghető anyagból készült.

Magastető esetén a "B" jelű tartozékkal hajtható végre a telepítés (2. ábra), " α " = 25 °-tól 50 °-ig. Olyan területeken azonban, ahol nagy hóesésre kell számítani, ajánlott az $\alpha \leq 40$ ° érték.

A füstgáz elvezetés teljes hosszától és a kazán típusától függően a tetőátvezető közvetlenül csatlakoztatható a készülékhez, bővítőidomhoz vagy akár toldócsőhöz is.

Amennyiben szükséges, az elvezető cső hosszából lehet vágni (3. ábra). A kapcsolódás megkönnyítése és a tömítés védelmének érdekében távolítsa el a sorját és az élettöréseket (4. ábra)!


A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonzsírt alkalmazzon (5. ábra)! Csatlakoztassa a tetőátvezető sima részét ütközésig az előző elvezető csődarabba (6. ábra)! A tetőátvezető támasztására használja a falra rögzíthető tartóbilincset "D", amely a készlet része (7. ábra)!

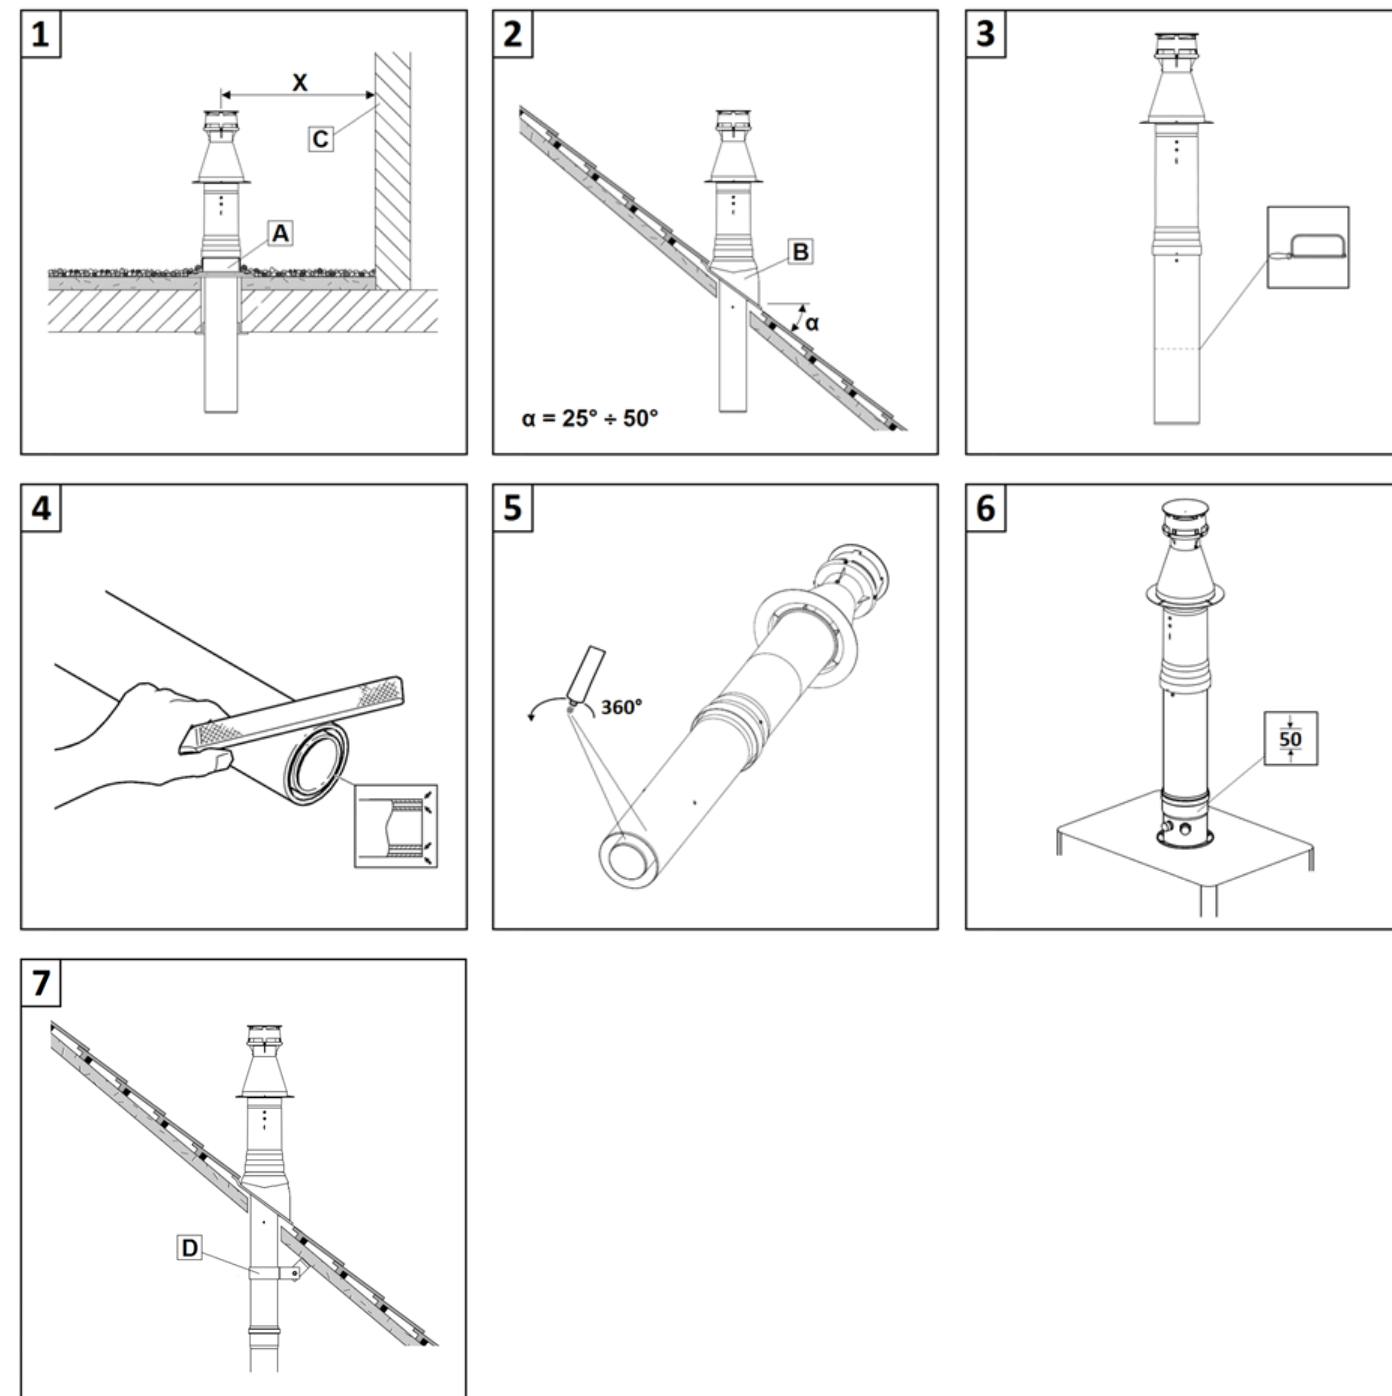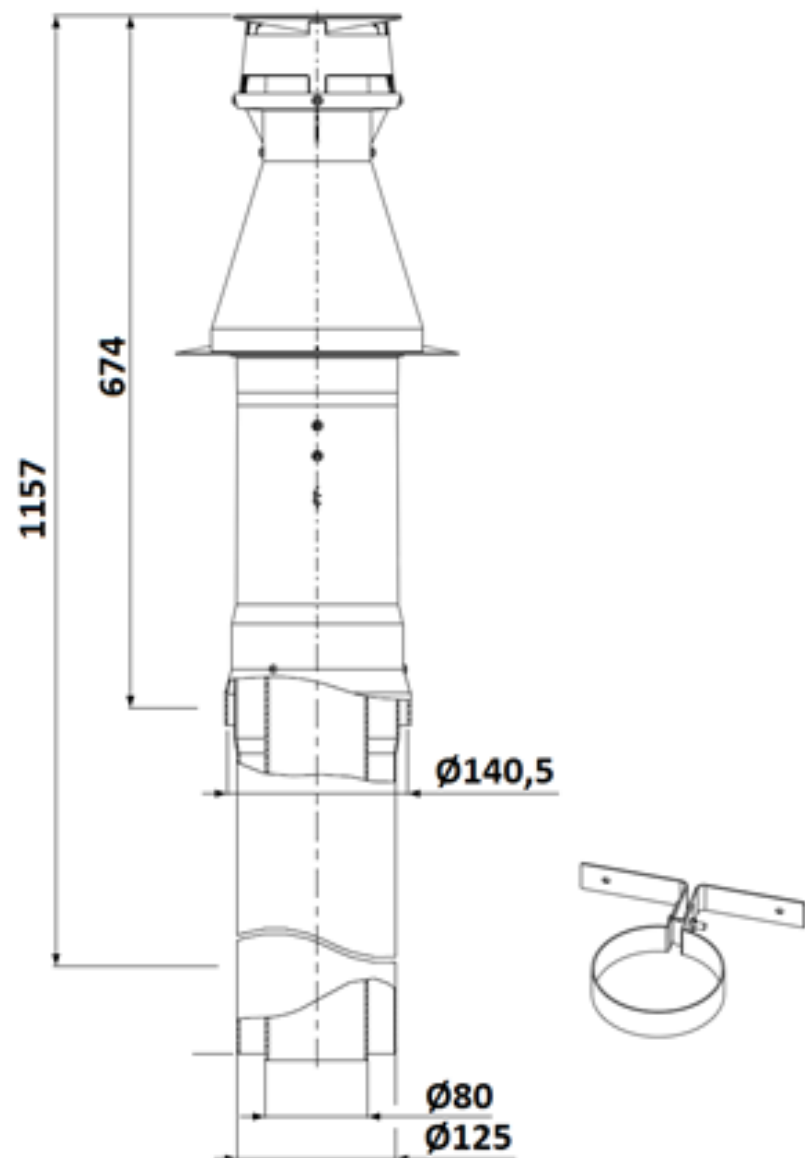

FIGYELEM!






EZ A KÉSZLET CSAK A TETŐÁTVEZETŐT ÉS A FALRA RÖGZÍTHETŐ TARTÓBILINCSET TARTALMAZZA, A LAPOSTETŐHÖZ ÉS MAGASTETŐHÖZ SZÜKSÉGES TETŐÁTVEZETŐ LEMEZEKET ("A" és "B") NEM.

**N939584560 - 88,5°-OS KÖNYÖK Ø80/125 MM-ES
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

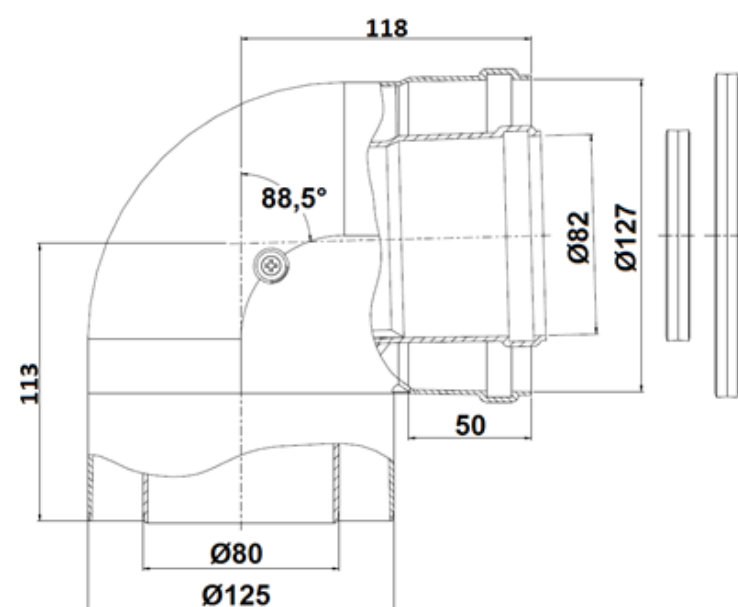


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonszírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra). Ha két könyök használata szükséges egy akadály kikerüléséhez, a könyököket összekötő cső hossza "LC" az összekapcsolandó füstgáz elvezető csövek szimmetriatengelyeinek távolságából "I" számítható (3. ábra, 4. ábra és 5. ábra).

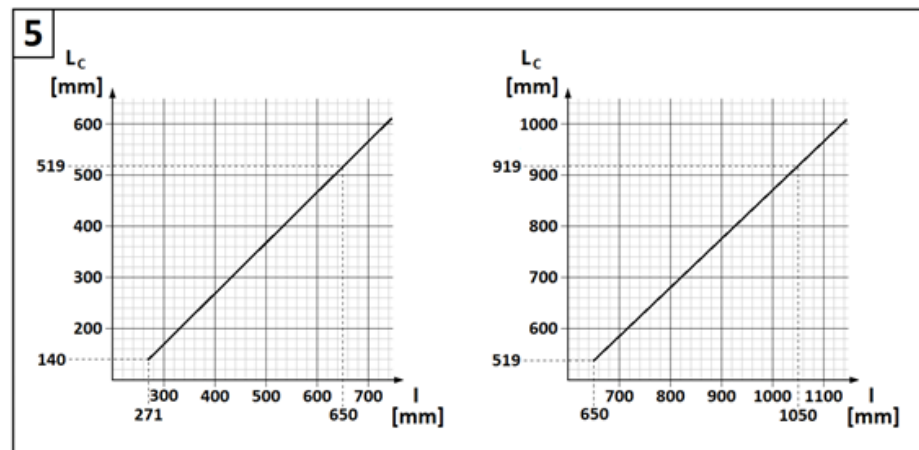
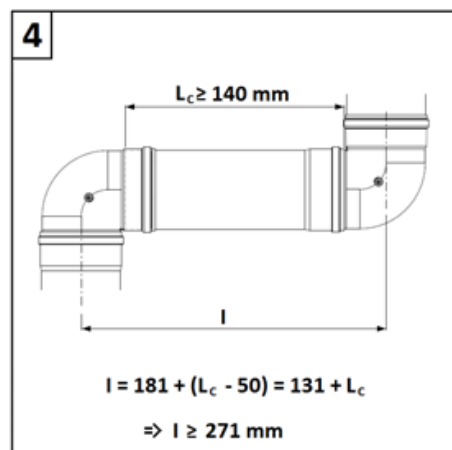
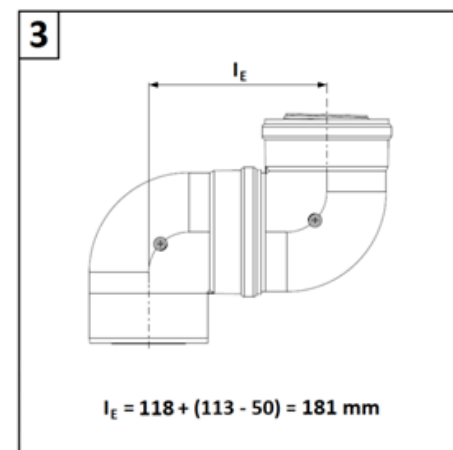
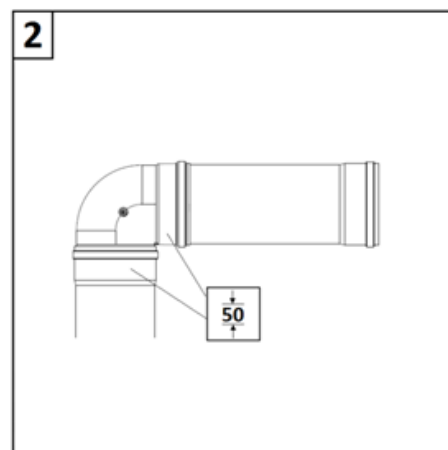
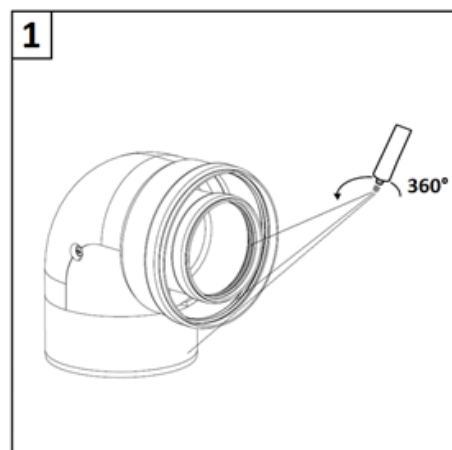


**N939584570 - 45°-OS KÖNYÖK Ø80/125 MM-ES
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

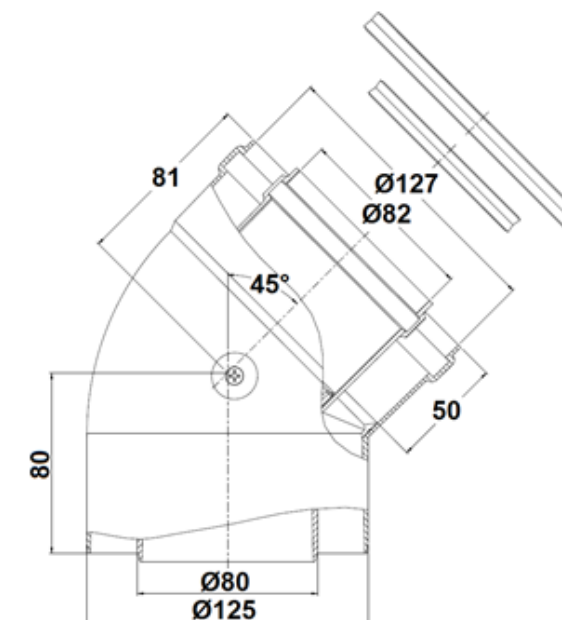

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ






A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonszírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra). Ha két könyök használata szükséges egy akadály kikerüléséhez, a könyököket összekötő cső hossza "LC" az összekapcsolandó füstgáz elvezető csövek szimmetriatengelyeinek távolságából "I" számítható (3. ábra, 4. ábra és 5. ábra).

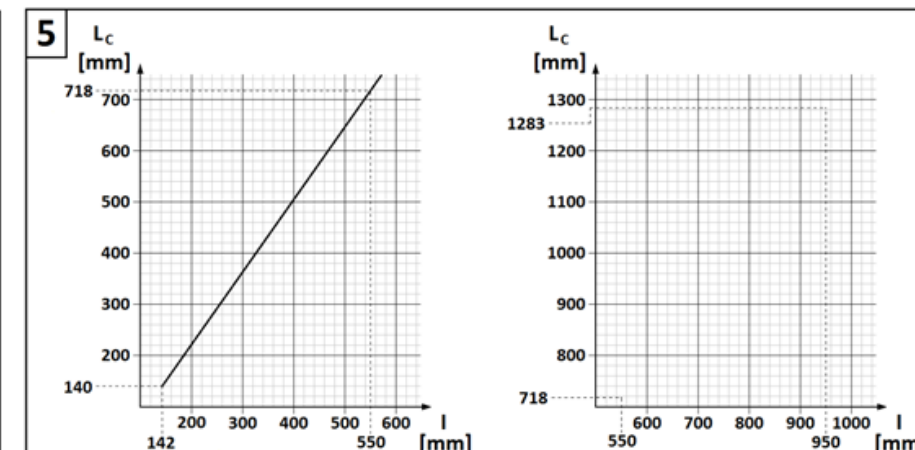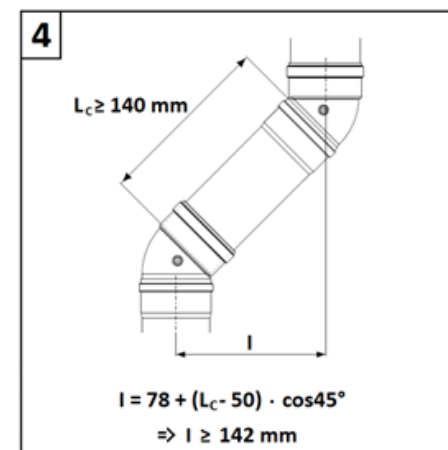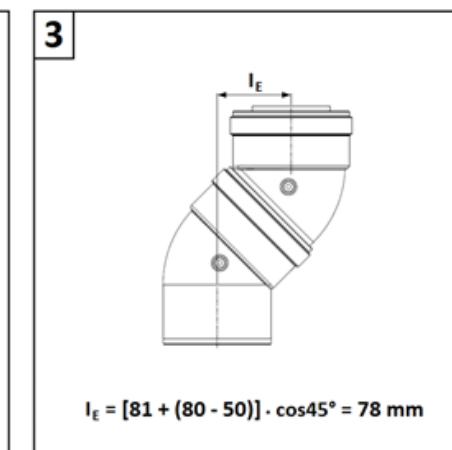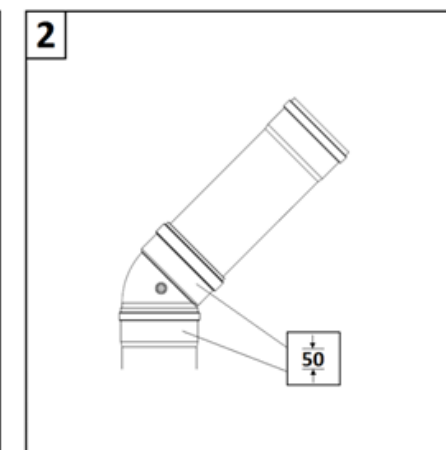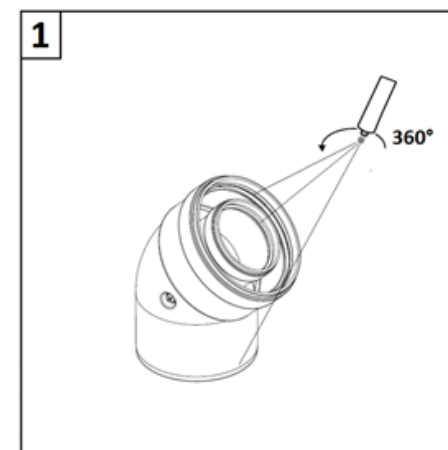


**N992081640 - Ø60/100MM - Ø80/125MM
BŐVÍTŐIDOM TARTOZÉKOKKAL, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Ø60 mm-es csatlakozásnál oldószer-mentes szilikonzsírt alkalmazzon (1. ábra), majd csatlakoztassa a bővítőidomot (1. tartozék) a kazán füstgáz elvezető részéhez ("A", 2. ábra) és tolja addig, amíg a Ø100 mm-es rész is zárul (3. ábra). Ezután a csőbilincs "2" és a tömítés "3" segítségével rögzítse az indítóidomot a csavarok "4" meghúzásával (4. ábra)!

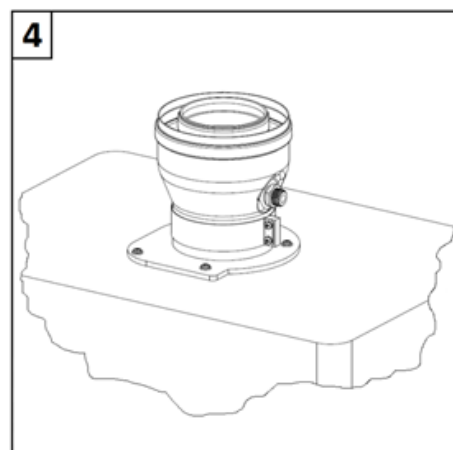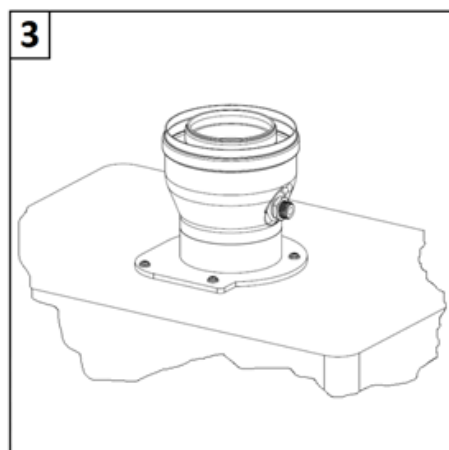
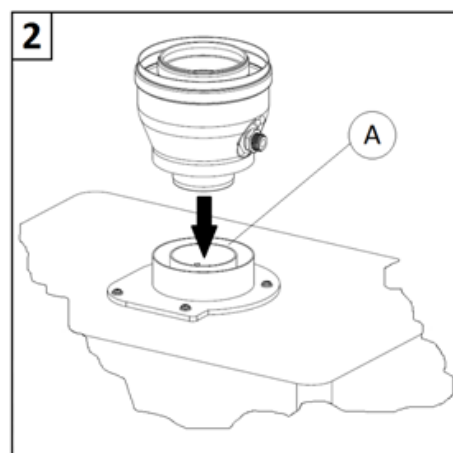
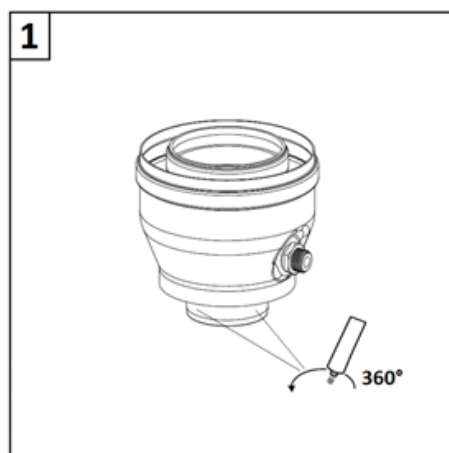
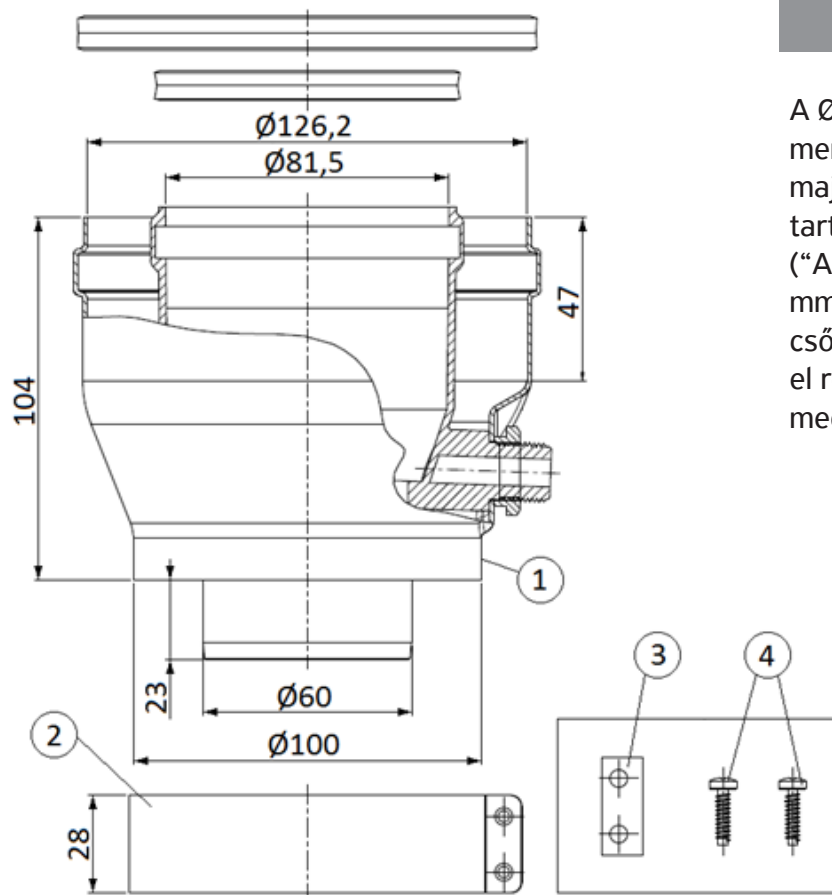


**N992081762 - TISZTÍTÓ T-IDOM Ø80/125 MM-ES
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZERHEZ, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ**

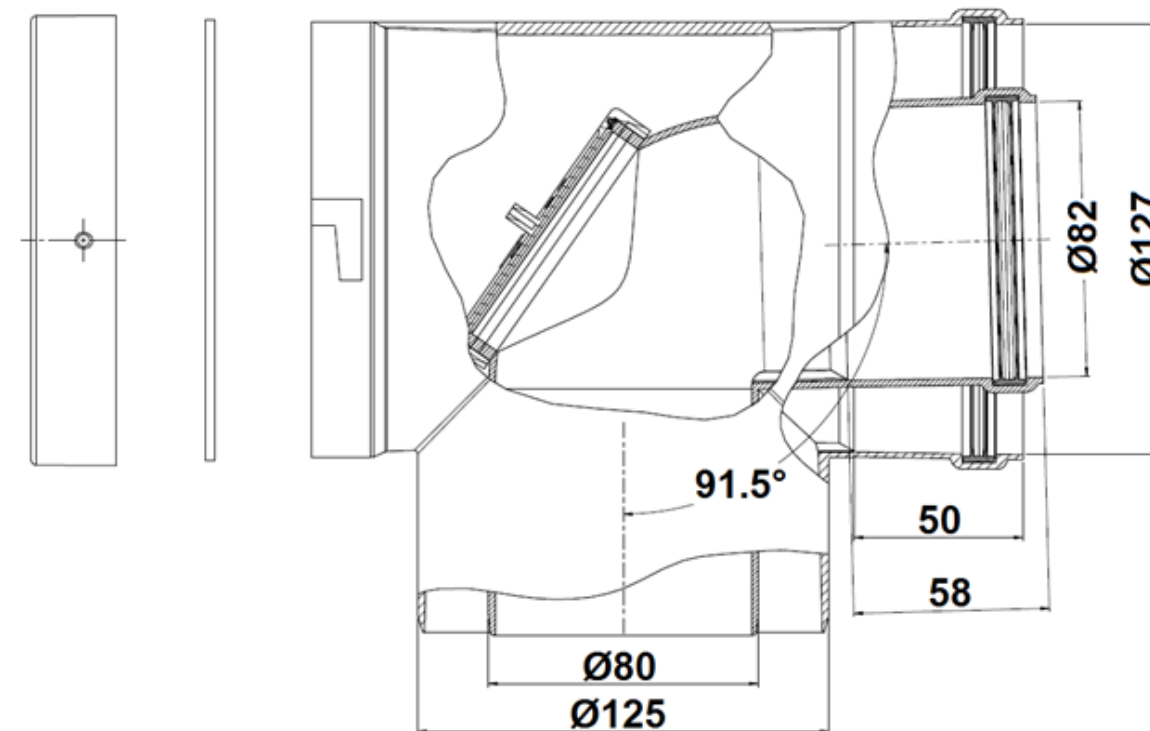



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A csatlakoztatáskor oldószer-mentes szilikonzsírt alkalmazzon (1. ábra)! Csatlakoztassa a könyök sima részét ütközésig az elvezető csőbe (2. ábra)! Távolítsa el a Ø125-ös bajonettzáras fedősapkát (3. ábra), majd csavarja le a Ø80-as műanyag zárókupakot (4. ábra), hogy ellenőrizhesse az elvezető csövet!

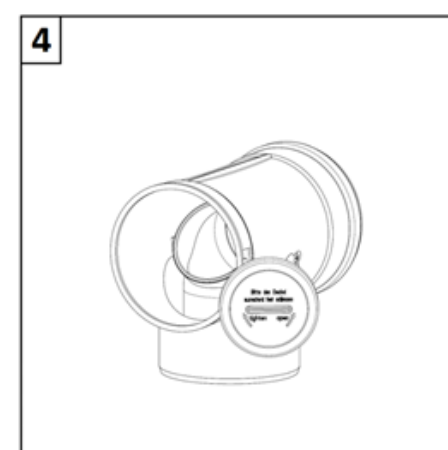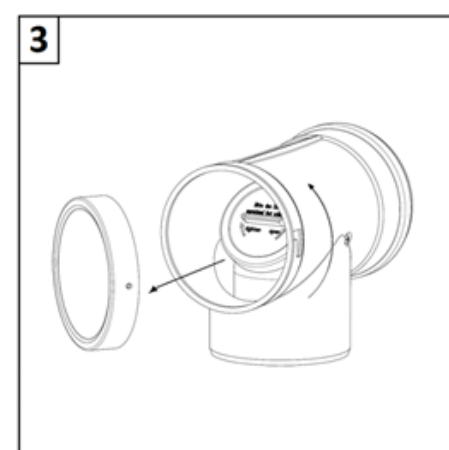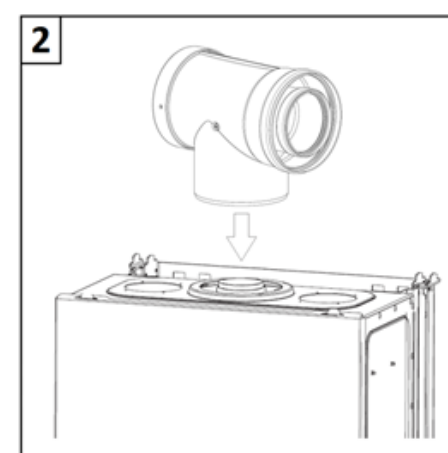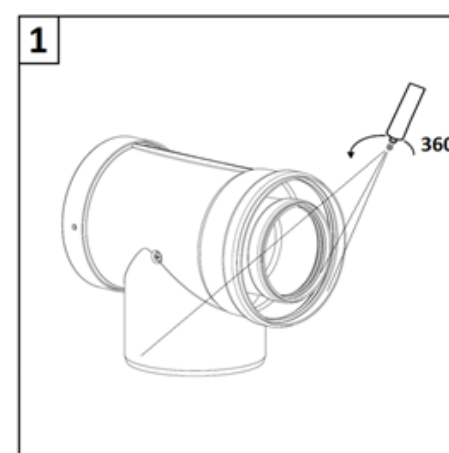





MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ SZŰRŐ ¾” ÉS 1” MÉRETBEN

Savazó szivattyú kazánokhoz, tárolókhöz és hőcserélőkhöz, fröccsöntő géphez, fali és állókazánokhoz.

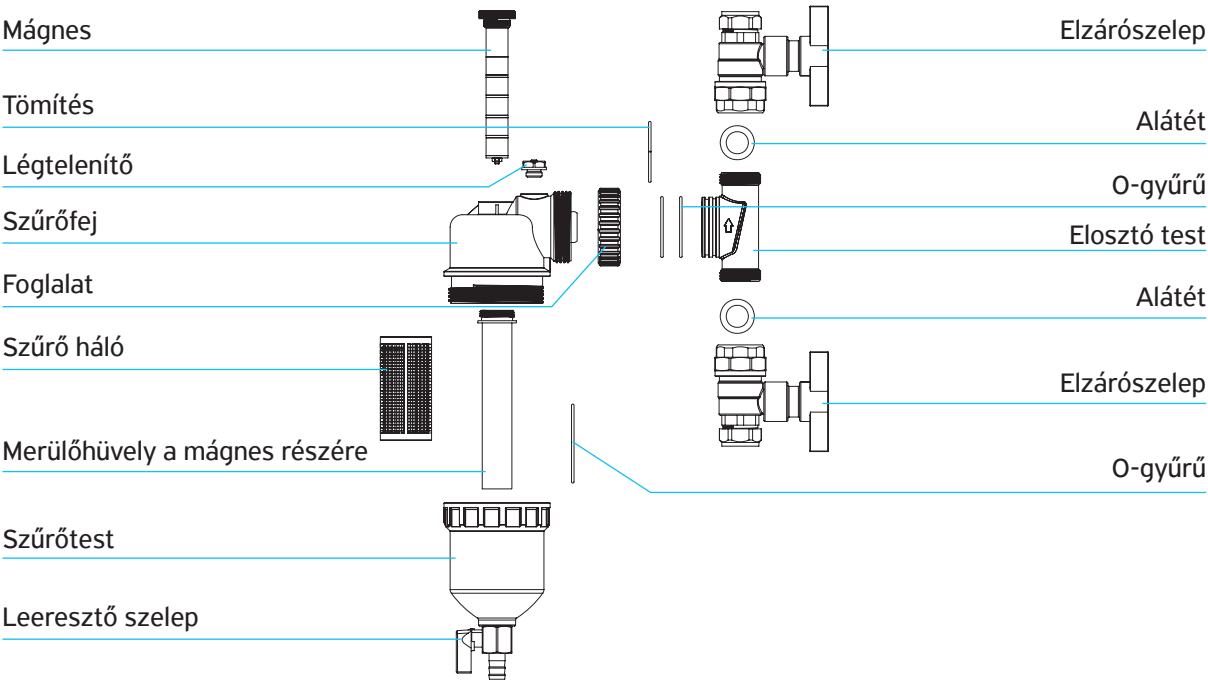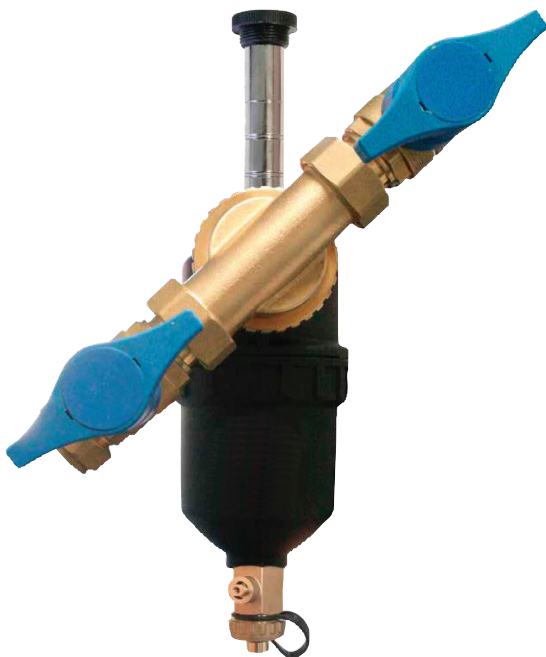


Iszapleválasztó	
Szűrőtest	erősített poliamid (PA66-GF30)
O-gyűrű	EPDM
Elosztó anyaga	sárgaréz
Golyóscsap	sárgaréz
Szűrőháló	poliamid
Mágnes	Neodímium 12.000 Gauß
Mágnesfedél	erősített poliamid (PA66-GF30)
Mágneshéj	sárgaréz
Leeresztő	sárgaréz
Csatlakozás a szűrőtest felé	1 Zoll

Iszapleválasztó	
Csatlakozás a kazán felé	3/4 Zoll
Szűrő befoglaló mérete	227 mm
Teljes magasság szelepekkel	290 mm
A beépítés mélysége	145-203 mm-ig
Szűrő tömege	1200 g
Szűrő tömege elzárókkal	1890 g
Maximális működési nyomás	12 bar
Működési hőmérséklet	0÷120 °C
Használatos folyadék	víz, kezelt víz és glikolát oldatok
Max. mágneses kapacitás	ca. 145 g mágneses részecskék

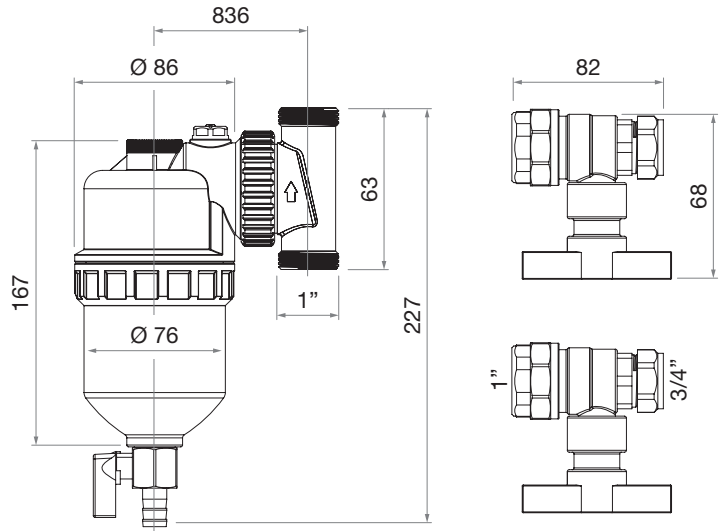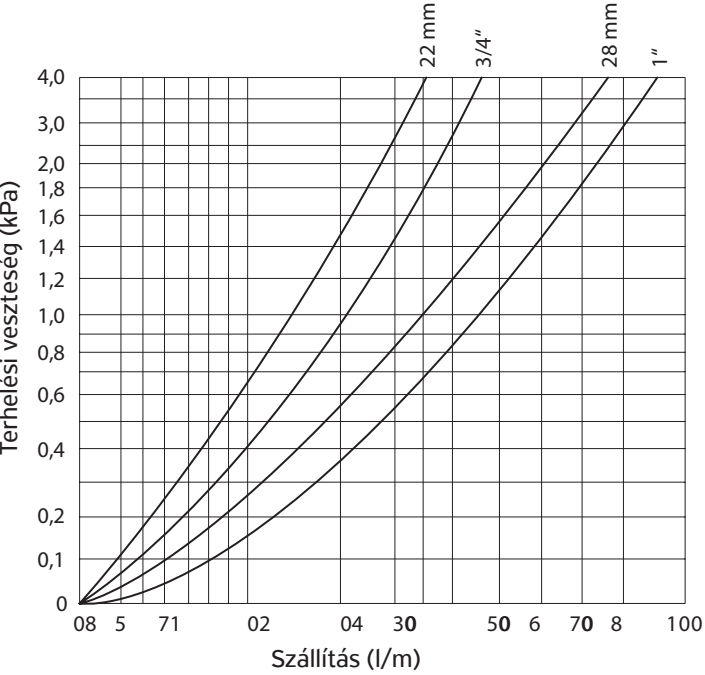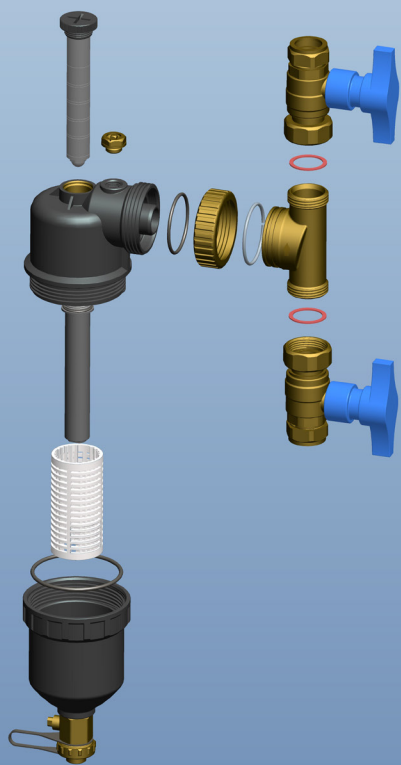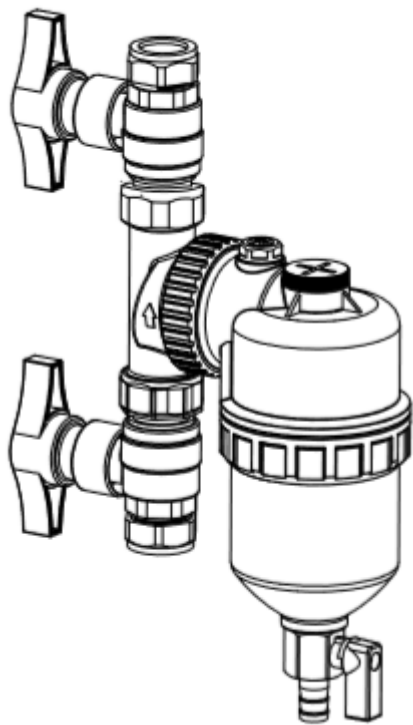

BOSS 18 FI SAVAZÓ SZIVATTYÚ

Savazó szivattyú kazánokhoz, tárolókhöz és hőcserélőkhöz, fröccsöntő géphez, fali és állókazánokhoz.

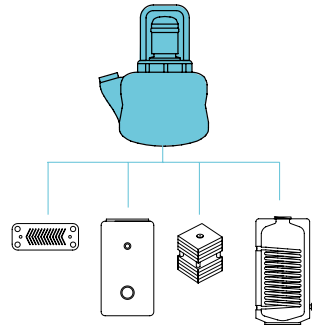

hőcserélő • kazán • fröccsöntő szerszám • tárolók

ELŐNYÖK

- Saválló anyagból 60 ° C-tól, akár 70 ° C-ig is működtethető
- Önvédelem száraz futás esetén
- Tömlők tartófogantyúkkal
- Könnyen eltávolítható tartály
- Visszaállítja az optimális hőcserét
- Megnöveli a fűtési rendszer élettartamát

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TARTÁLY: 18 l
MAXIMÁLIS ÁTFOLYÓ MENNYISÉG: 30 l/perc
CSATLAKOZÁS: 1/2"
NYOMÁS: 1 bar
VILLAMOS VÉDETTSÉG: IP 55
TÖMEG: 7 kg
MAX MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 60°C
BEFOGLALÓ MÉRETEK: H:500 mm W: 360 mm D: 360 mm

FI KÓD: 300601003




BOSS HYPERFLUSH 36 RENDSZERMOSÓ

Rendszermosó szivattyú saválló függőleges tengellyel. Az áramlásszabályozóval ellátott háztartási rendszerek mosására tervezve inverteres szelepekkel, csaptelepekkel és túltöltés elleni védelemmel. A szivattyú maximum 25 radiátorig dolgozik.

MARÓ ANYAGOKKAL IS HASZNÁLHATÓ

GURULÓ KEREKEKKEL ELLÁTVA

* használati illusztrációk a szivattyú tetején találhatók

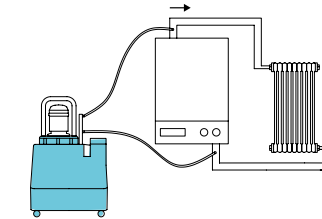

ELŐNYÖK

- Csavarozás nélküli motorperem
- Inverteres frekvenciaváltó
- Száraz futás elleni védelem
- 70 ° C-ig működik
- A fűtési rendszer visszanyeri az optimális hőcserét
- Csökkenti az energiafelhasználást
- Megtakarítás a számlákon •
- Csökkenti a hűtadási időt a teljes hidraulikusrendszerben

MŰSZAKI JELLEMZŐK


TÖMEG: 17 kg
VILLAMOS VÉDETTSÉG: IP 55
CSATLAKOZÁS: 3/4"
MAXIMÁLIS ÁRAMLÁSSEBESSÉG: 1,6 bar
TÁROLÓ KAPACITÁS: 36 l
MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 70°C
ANYAG: PP
MOTOR: 230vac /50 Hz/0,373 kW
BEFOGLALÓ MÉRETEK: H: 630 mm L: 350 mm D: 350 mm

FI KÓD: 301301001



BOSS TRANSFORMER PFH 55 RENDSZERFELTÖLTŐ

Háztartási fűtési rendszerek feltöltésére, leeresztésére.

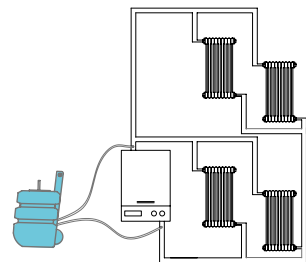

ELŐNYÖK

- Könnyű szállítás
- A radiátorok mosására is használható
- Exkluzív forma

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TÁROLÓ: 55 l
MAXIMÁLIS ÁRAMLÁSSEBESSÉG: 50 l/min
NYOMÁS: 4,2 bar
MOTOR: 230VAC/ 50 Hz/ 0,6 kW
VILLAMOS VÉDETTSÉG: IP 44
TÖMEG: 21 kg
MAX HŐMÉRSÉKLET: 40°C
CSATLAKOZÁSOK: 3/4" F
ANYAG: PP és alumínium
BEFOGLALÓ MÉRTEK: H: 1020 mm L: 460 mm D: 550 mm


FI KÓD: 301301012



TŰZTÉR TISZTÍTÓ SPRAY

Rozsdamentes és saválló acél és réz hőcserélők tűzterének tisztítószer. a nedves hőcserélő felületet befújva 7-8 perc után lemosva tiszta hőcserélő felületet kapunk.

A LEGHATÉKONYABB
GARANTÁLT EREDMÉNY



ELŐNYÖK

- Rozsdamentes és réz hőcserélőkhöz
- Nem korrodál
- Szerves alapvegyületű
- Biológiailag lebomló
- A szennyeződések eltávolítására
- Csökkenti az energiafelhasználást
- Megtakarítás a számlákon
- Nem veszélyes a kezelő és a környezet számára

MŰSZAKI JELLEMZŐK


MÉRETE: 400 ml
FIZIKAI TULAJDONSÁGA: spray
SZAGA: csípős
SZÍN: világoskék
pH: 2,8
TÖMÉNYSÉG: 100%
RELATÍV SŰRŰSÉG: 1,015 ± 0,010

FI KÓD:



ALU CLEANER B LUMÍNÍUM HŐCSERÉLŐK TISZTÍTÁSÁRA

Két komponensű mosóanyag az alumínium hőcserélők tisztítására, savalapú komponensekkel. Speciális alumínium ötvözetű hőcserélőkhöz.

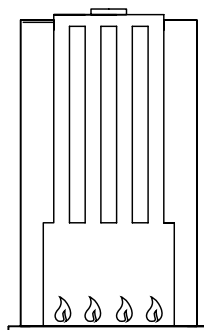

ELŐNYÖK

- Gyors reakció
- Feloldja az égési törmelék
- Kétkomponensű

MŰSZAKI JELLEMZŐK

PH: > 14
TÖMÖRSÉG: 1,15 g/cm³
SZÍN: sárga
ILLAT: csípős
KONCENTRÁTUM: 100%


FI KÓD:



DETEX FE SAVAZÓ FOLYADÉK

Savas vízkömentesítő folyadék nagy koncentrációban, nem füstölő, hőcserélőkhöz, réz és acél rendszerekhez, hatékony erős vízkövesedés eltávolítására.

A LEGBIZTONSÁGOSABB



ELŐNYÖK

- Nagy koncentrációjú savas termék
- Színváltó
- Nincs kölcsönhatás a vasfémekkel
- Erős vízkő eltávolítására
- Visszaállítja az optimális hőcserét
- Csökkenti az energiafogyasztást

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ph: < 1
KISZERELÉS: 10 kg
HALMAZÁLLAPOT: folyadék
SŰRŰSÉG: 1,07 g/cm³
SZÍNVÁLTOZÁS: aktív/használt Vörös-Sárga
ILLAT: könnyed
OLDHATÓSÁG A VÍZBEN: teljesen elkeveredik
AJÁNLOTT KONCENTRÁCIÓ: 10-15%

FI KÓD: 300501002



MANTEX SAVAZÓPOR

Savazópor rozsdamentes acél, réz és ón hőcserélőkhöz, nem füstölő és nem maró hatású por.



ELŐNYÖK

- Nem korrozív
- Magas koncentráció
- Nincs füstképződés
- Nem arrogáns a fémekkel szemben

MŰSZAKI JELLEMZŐK

pH: 2
HALMAZÁLLAPOT: por
SZÍNVÁLTOZÁS: aktív/ használt vörös/sárga
ILLAT: könnyed
HÍGÍTÁS: 10%

1 kg FI KÓD: 300501007 / 10 kg FI KÓD: 300501008



SEMLEGESÍTŐ POR

Koncentrált por alakú termék, amelyet savazó folyadék gyors semlegesítésére terveztek.



ELŐNYÖK

- Lúgos oldat semlegesítése
- Gyors és biztonságos semlegesítés
- A savmaradékok eltávolítása
- Koncentrált por

MŰSZAKI JELLEMZŐK

pH: 11
HALMAZÁLLAPOT: Por
ILLAT: Szagtalan
HÍGÍTÁS 3-5%

1 kg FI KÓD: 300502002 / 10 kg FI KÓD: 300502003





1074 Budapest, Huszár utca 6.

biasikazan.hu

BSG  **Heating
Technology**